

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp, lắp đặt điện theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp, lắp đặt điện phòng MRI tầng trệt khu A
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 10 giờ, ngày 26/6/2023
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà (hầm 2 khu A) Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Người liên hệ: Anh Dũng

Số điện thoại: 028.39525150

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu tại các đơn vị, cơ sở y tế (nếu có);
- + Catalogue của hàng hóa và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (nếu có).

Trân trọng././ *Tấn*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J16-195-dtthuy) (3).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Tấn

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 1786./BVĐHYD-QTTN ngày 19. tháng 6. năm 2023)

I) Giới thiệu hệ thống:

- Hệ thống điện dành cho các thiết bị Y tế như máy CT, máy MRI, X-quang được cung cấp từ thanh busduct công suất 1000A nhãn hiệu LS, được lắp đặt từ hầm 2 đến khu chân đoán hình ảnh tầng trệt khu A. Tất cả các máy Y tế ở trên được lấy điện thông qua thiết bị kết nối được gọi là Tap off (Phích cắm điện công suất lớn).

II) yêu cầu kỹ thuật:

STT	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Khối lượng
1	Dây điện CXV 185 mm ²	- Tiết diện danh nghĩa: 185mm² - Cấp điện áp $U_0/U: \geq 0.6/1KV$ - Chiều dày cách điện danh định: $\geq 1.6mm$ - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: $\geq 70^\circ C$	Mét	170
2	Dây điện CXV 95 mm ²	- Tiết diện danh nghĩa: 95mm² - Cấp điện áp $U_0/U: \geq 0.6/1KV$ - Chiều dày cách điện danh định: $\geq 1.1mm$ - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: $\geq 70^\circ C$	Mét	41
3	Tủ điện	1/ Vỏ tủ: - Kích thước danh định: 500mm x 400mm x 250mm - Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện, 2 lớp cửa - Loại: lắp nổi - có 3 đèn báo pha 2/ MCCB: 1 cái - Điện áp danh định: 380V - Dòng điện định mức: 400A - Dòng cắt ngắn mạch: $\geq 45KA$ - Số cực: 4P - Có bộ bảo vệ quá dòng cho phép điều chỉnh	Cái	1
4	Tap off 400A-45KA (Phích cắm điện công suất lớn)	1/ Vỏ tủ: - Kích thước: 288mm x 800mm x 200mm, dày 1,5mm - Chất liệu: kim loại, sơn tĩnh điện, có khóa 2/ MCCB: 1 cái - Điện áp danh định: 380V - Dòng điện định mức: 400A - Dòng cắt ngắn mạch: $\geq 45KA$ - Số cực: 4P - Có bộ bảo vệ quá dòng cho phép điều chỉnh	Cái	1

STT	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Khối lượng
		3/ Có thiết kế chân cắm và phù hợp để cắm vào ổ điện trên thanh busduct nhãn hiệu LS		
5	Máng cáp	- Kích thước: 200mm x 100mm , dày 1,5mm - Chất liệu:kim loại, sơn tĩnh điện	Mét	41
6	Dịch vụ kèm theo (lắp đặt hoàn thiện hệ thống)	- Lắp đặt thang máng cáp, tủ điện, tap off, cáp điện và các phụ kiện liên quan để hoàn thiện hệ thống theo bảng vẽ đính kèm	Gói	1

III) Yêu cầu khác:

- Tủ điện đã bao gồm: Đầu nối cáp, chụp nhựa đầu cáp và các vật tư phụ
- Tap off đã bao gồm: Đầu nối cáp, chụp nhựa đầu cáp và các vật tư phụ
- Máng cáp đã bao gồm: Co, tê, ty treo và các phụ kiện
- Dây điện và máng cáp trên bản vẽ lấy khối lượng theo đường thẳng. Nhà thầu cân đối khối lượng dự thầu theo đơn giá.
- Chịu mọi trách nhiệm an toàn lao động, vệ sinh, an ninh, trật tự, an toàn PCCC khi thực hiện công việc tại Bệnh viện.

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN ngày/...../2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
1	Dây điện CXV 185 mm ²	- Tiết diện danh nghĩa: 185mm ² - Cấp điện áp U_0/U : $\geq 0.6/1KV$ - Chiều dày cách điện danh định: $\geq 1.6mm$ - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: $\geq 70^\circ C$			Mét	170		
2	Dây điện CXV 95 mm ²	- Tiết diện danh nghĩa: 95mm ² - Cấp điện áp U_0/U : $\geq 0.6/1KV$ - Chiều dày cách điện danh định: $\geq 1.1mm$ - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: $\geq 70^\circ C$			Mét	41		
3	Tủ điện	1/ Vỏ tủ: - Kích thước danh định: 500mm x 400mm x 250mm - Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện, 2 lớp cửa - Loại: lắp nổi - có 3 đèn báo pha 2/ MCCB: 1 cái - Điện áp danh định: 380V			Cái	1		

TT	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
		- Dòng điện định mức: 400A - Dòng cắt ngắn mạch: $\geq 45\text{KA}$ - Số cực: 4P - Có bộ bảo vệ quá dòng cho phép điều chỉnh						
4	Tap off 400A-45KA (Phích cắm điện công suất lớn)	1/ Vỏ tủ: - Kích thước: 288mm x 800mm x 200mm, dày 1,5mm - Chất liệu: kim loại, sơn tĩnh điện, có khóa 2/ MCCB: 1 cái - Điện áp danh định: 380V - Dòng điện định mức: 400A - Dòng cắt ngắn mạch: $\geq 45\text{KA}$ - Số cực: 4P - Có bộ bảo vệ quá dòng cho phép điều chỉnh 3/ Có thiết kế chân cắm và phù hợp để cắm vào ổ điện trên thanh busduct nhãn hiệu LS			Cái	1		
5	Máng cáp	- Kích thước: 200mm x 100mm, dày 1,5mm - Chất liệu: kim loại, sơn tĩnh điện			Mét	41		
6	Dịch vụ kèm theo (lắp đặt hoàn thiện hệ thống)	- Lắp đặt thang máng cáp, tủ điện, tap off, cáp điện và các phụ kiện liên quan để hoàn thiện hệ thống theo bảng vẽ đính kèm			Gói	1		
Tổng cộng								

❖ **Yêu cầu khác:**

- Tủ điện đã bao gồm: Đầu nối cáp, chụp nhựa đầu cáp và các vật tư phụ

- Tap off đã bao gồm: Đầu nối cáp, chụp nhựa đầu cáp và các vật tư phụ
- Máng cáp đã bao gồm: Co, tê, ty treo và các phụ kiện
- Dây điện và máng cáp trên bản vẽ lấy khối lượng theo đường thẳng. Nhà thầu cân đối khối lượng dự thầu theo đơn giá.
- Chịu mọi trách nhiệm an toàn lao động, vệ sinh, an ninh, trật tự, an toàn PCCC khi thực hiện công việc tại Bệnh viện.

❖ Yêu cầu báo giá:


- Báo giá này có hiệu lực⁽¹⁾ ngày kể từ ngày báo giá.
- *Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.*
- Các yêu cầu khác:

Ngày ... tháng năm 2023

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

¹: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.

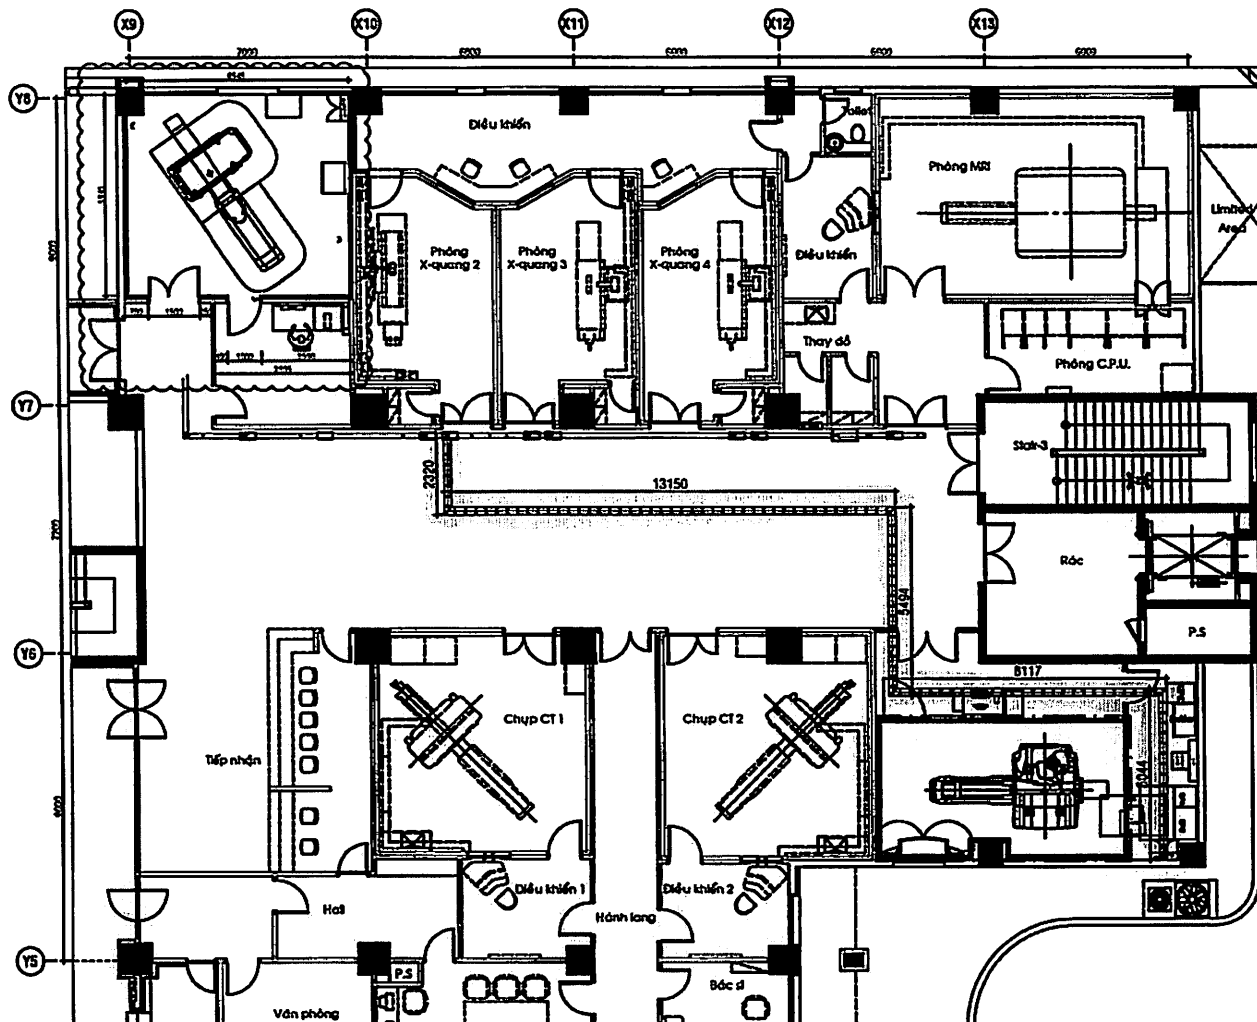

MẶT BẰNG CẤP NGUỒN PHÒNG MRI 2

PHÒNG	VẬT TƯ	MẶT BẰNG	THỐNG TẮNG	XUỐNG TỦ ĐIỆN	TỔNG
MRI 2	Dây điện 185 mm2	(3220+13150+5494+8117+5044) X 4 = 140100 mm		5100 X 4 = 20400 mm	160500 mm
	Dây điện PE 95 mm2	3220+13150+5494+8117+5044 = 35025 mm		5100 mm	40125 mm
	Máng cáp 200 x100 x 1.5 mm	3220+13150+5494+8117+5044 = 35025 mm		5100 mm	40125 mm
	Top off 400A-65KA	1 cái			1 cái

**BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC
TP.HCM**

215 HỒNG BÀNG, PHƯỜNG 11, QUẬN 5, TP.HCM

DUYỆT

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH MUA SẮM

ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH XÂY DỰNG

THIẾT KẾ

VẼ

**TÊN BẢN VẼ
MẪU KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
TẦNG TRỆT
(SAU KHI CẢI TẠO)**

BẢN VẼ SỐ


TỈ LỆ

HỢP ĐỒNG SỐ


LOẠI THIẾT KẾ

THIẾT KẾ THỰC CÔNG

HOÀN THÀNH

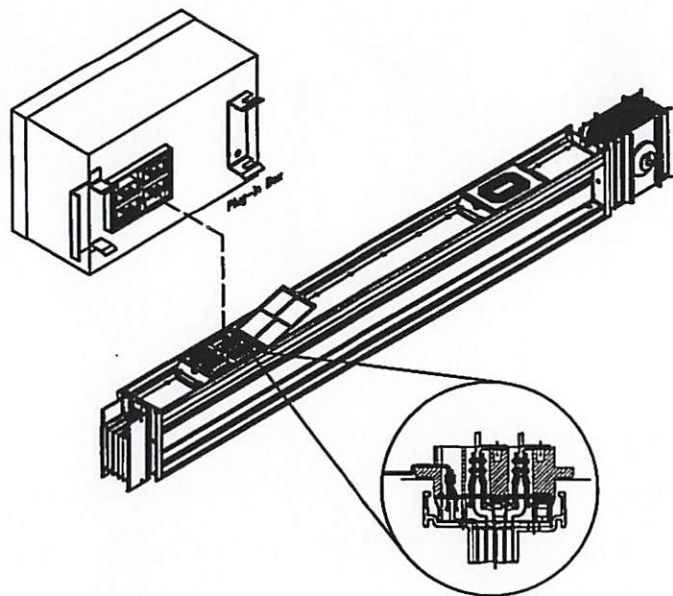

CHI TIẾT LẮP ĐẶT TAP OFF

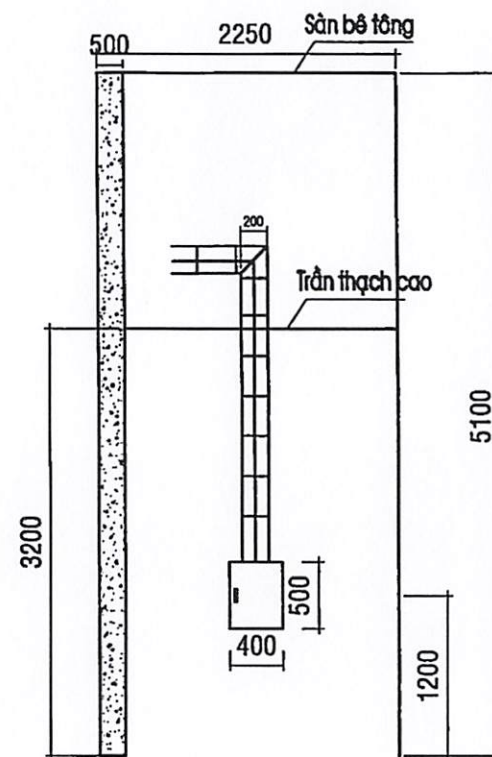

VỊ TRÍ LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN PHÒNG MRI

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC
TP.HCM
215 HỒNG BANG, PHƯỜNG 11, QUẬN 5, TP.HCM

DUYỆT

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH MUA SẴM

ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH XÂY DỰNG

THIẾT KẾ

VE

TÊN BẢN VẼ
MB KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
TẦNG TRỆT
(SAU KHI CẢI TẠO)

BẢN VẼ SỐ

TỈ LỆ

HỢP ĐỒNG SỐ

LOẠI THIẾT KẾ

HOÀN THÀNH

THIẾT KẾ THI CÔNG

CHỈ MINH