

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cải tạo, sửa chữa phòng MRI tại khoa Chẩn đoán hình ảnh tầng trệt khu A theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cải tạo, sửa chữa phòng MRI tại khoa Chẩn đoán hình ảnh tầng trệt khu A.

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16... giờ, ngày 31.../3.../2023.

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, hầm 2, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

Người liên hệ: Anh Linh Số điện thoại: 028.39525150

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (K16-147-nmlinh) (3).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Tấn



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 2169/BVĐHYD-QTTN ngày 21. tháng 3. năm 2023)

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Phá dỡ tường gạch hiện hữu và vận chuyển xà bần	- Che chắn xung quanh trước khi thực hiện phá dỡ; - Cắt rãnh ô vuông trước khi phá dỡ gạch, hạn chế tối đa bụi phát sinh; - Vệ sinh, vận chuyển đổ bỏ xà bần ra khỏi công trường.	m ³	19,66
2	Xây tường gạch ống dày 8cm	- Bao gồm: vật tư gạch, vữa xây tô, nhân công, vệ sinh. - Yêu cầu đối với vật tư: + Gạch ống 80x80x180mm, có giấy chứng nhận hợp quy; + Vữa xây tô gồm xi măng và cát đạt cường độ tối thiểu M75, có giấy chứng nhận hợp quy đối với từng thành phần vật liệu; - Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện.	m ³	1,54
3	Trát tường trong dày 2cm, vữa xi măng M75	- Bao gồm: vữa xây tô, nhân công, vệ sinh. - Yêu cầu đối với vật tư: vữa xi măng M75 - Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện.	m ²	25,77
4	Bả matít và sơn nước tường trong nhà 1 lớp lót, 2 lớp phủ hoàn thiện	- Bao gồm công tác bả phẳng 2 lớp, xả nhám, sơn lót 1 lớp, sơn hoàn thiện 2 lớp, vệ sinh sau khi hoàn thành. - Yêu cầu đối với bột bả: + Bám dính tốt trên mặt nền và có độ kết dính cao; chống rạn nứt nhỏ (nứt chân chim); tạo bề mặt nhẵn mịn thẩm mỹ cao; + Tạo bề mặt cứng chắc cho bề mặt tường; chống va đập nhẹ từ bên ngoài góp phần giảm thiểu việc bong tróc; chống thấm chống rêu mốc. - Yêu cầu kỹ thuật của sơn cao cấp trong nhà: + Có tính năng kháng khuẩn chống nấm mốc phù hợp với môi trường trong Bệnh viện; + Bề mặt sơn cực mịn, có độ bóng mờ, đẹp và luôn mới; sơn cực bền, mịn màng, không bong tróc, dễ dàng lau chùi; + Hàm lượng VOC thấp (<50g/lít); + Phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2019/BXD. - Yêu cầu về nghiệm thu bả: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện. - Yêu cầu về nghiệm thu sơn hoàn thiện: + Khe hở không quá 1mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện;	m ²	24,9

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		+ Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, vết chổi sơn; + Bề mặt sơn phải phẳng nhẵn, không bị nứt hay cộm sơn; không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng; + Không được có bọt bong bóng khí, không có hạt bột sơn vón cục.		
5	Ôp tường gạch trang trí, kích thước 600x600x9 mm, vữa M75	- Bao gồm: nhân công, gạch, keo chà ron, vật tư phụ. - Yêu cầu kỹ thuật gạch ôp lát ép bán khô: + Kích thước cạnh: $\pm 0,6\%$ ($\pm 2,0\text{mm}$); + Chiều dày: $\pm 5\%$ ($\pm 0,5\text{mm}$); + Độ vuông góc: $\pm 0,5\%$ ($\pm 2,0\text{mm}$); + Độ thẳng cạnh: $\pm 0,5\%$ ($\pm 1,5\text{mm}$); + Độ phẳng mặt: $\pm 0,5\%$ ($\pm 2,0\text{mm}$); + Độ bền uốn: $\geq 35 \text{ N/mm}^2$; + Độ hút nước: $\leq 0,5\%$; + Độ mài mòn sâu: $\leq 175\text{mm}^3$; + Độ giãn nở ẩm: $\leq 0,6\%$; + Chất liệu kết cấu: loại thạch anh bóng kiếng (không men); + Nhóm Bia ($E \leq 0,5\%$); + Kích thước 600x600mm; + Có giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy. - Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện. - Vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao.	m ²	13
6	Gia công lắp dựng cửa thép	- Bao gồm khung, cánh cửa và phụ kiện cửa đi (bản lề, khóa, tay nắm cửa, tay đẩy hơi); - Chi tiết cấu tạo theo bản vẽ đính kèm; - Bề mặt sơn 1 lớp chống rỉ, 1 lớp sơn lót và 2 lớp sơn hoàn thiện. - Yêu cầu phụ kiện cửa đi: + Bộ tay nắm gạt có nắp che • Chất liệu: inox 304; • Kích thước nắp chụp tay nắm 53,5x8 mm (2 miếng); • Kích thước nắp chụp ruột khóa 53,5x8 mm (2 miếng); • Tương đương với mã số 903.92.586. + Thân khóa: • Lỗ trục tay nắm: 8 mm; • Mặt thân khóa: inox 304; • Mặt thân khóa tròn kích thước: 24 mm; • Khoảng cách từ lỗ trục tay nắm đến lỗ ruột khoá	m ²	2,1

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		(b): 72 mm; • Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khoá (a): 55 mm; • Tương đương với mã số 911.02.153. + Ruột khoá 1 đầu chia, 1 đầu vận: • Lõi khoá 5 khắc; • Mặt ngoài dùng chia, mặt trong núm vận; • Chiều dài A: 31,5 mm; B: 31,5 mm; C: 63 mm; • Tương đương với mã số 916.01.007 + Bản lề lá - 4 vòng bi: • Hoàn thiện: inox mờ 304; • Thiết kế với 4 vòng bi; • Kích thước bản lề: 127x89mm; • Độ dày bản lề: 3 mm; • Vòng bi: Ø14 mm; • Chịu lực với 3 bản lề: 80 kg; • Tương đương với mã số 926.25.505. + Thiết bị đóng cửa tự động không có điểm dừng: • Chiều rộng cửa 850-950 mm; • Trọng lượng tối đa cửa 60 kg; • Góc mở tối đa $\leq 180^\circ$; • Tương đương với mã số 931.84.229 - Yêu cầu nghiệm thu: + Cửa đóng, mở nhẹ nhàng; + Các khe hở giữa cửa và tường mặt ngoài, mặt trong phải hoàn thiện bằng silicone; + Độ cân bằng theo mặt đứng và mặt ngang của khung $\leq 5\text{mm}$; + Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải nhẵn mịn, đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, vết chổi sơn, không bị nứt hay cộm sơn; không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng.		
7	Lắp dựng thép hình gia cường	- Bao gồm thép hình, que hàn, vật tư phụ và nhân công lắp dựng. - Quy cách thép hình: 200x100x5,2mm; - Đường hàn được mài nhẵn để không ảnh hưởng đến bề mặt kết cấu và vận hành được dễ dàng; - Không gây thấm nước tại các vị trí liên kết hàn; - Dung sai gia công cho thép bằng khung cửa gia công $\pm 2\text{mm}$ so với kích thước thiết kế; - Chiều cao đường hàn $\geq 6\text{mm}$; - Tất cả đều phải được sơn 1 lớp chống rỉ, 1 lớp sơn lót và 2 lớp sơn hoàn thiện dành cho cấu kiện sắt	tấn	0,14

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		thép; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.		
8	Lắp đặt bulong neo	- Gồm thanh ren hóa chất và phần thân bulong được tiện ren hoàn toàn: + Đường kính thanh ren $\geq 20\text{mm}$; + Thân bulong dài $\geq 240\text{mm}$; + Cấp bền $\geq 5.8\text{ MPa}$; + Vật liệu: mạ kẽm hoặc tương đương; + Lực kéo $\geq 60\text{KN}$ tương ứng với khối lượng ≥ 6 tấn; + Lực cắt $\geq 60\text{KN}$ tương ứng với khối lượng ≥ 6 tấn. - Dùng để cố định bản mã và thép hình gia cường vào dầm. - Chi tiết lắp đặt theo bản vẽ đính kèm.	cái	16

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN ngày/...../2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
1	Phá dỡ tường gạch hiện hữu và vận chuyển xà bần	- Che chắn xung quanh trước khi thực hiện phá dỡ; - Cắt rãnh ô vuông trước khi phá dỡ gạch, hạn chế tối đa bụi phát sinh; - Vệ sinh, vận chuyển đổ bỏ xà bần ra khỏi công trường.	m ³	19,66		
2	Xây tường gạch ống dày 8cm	- Bao gồm: vật tư gạch, vữa xây tô, nhân công, vệ sinh. - Yêu cầu đối với vật tư: + Gạch ống 80x80x180mm, có giấy chứng nhận hợp quy; + Vữa xây tô gồm xi măng và cát đạt cường độ tối thiểu M75, có giấy chứng nhận hợp quy đối với từng thành phần vật liệu; - Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện.	m ³	1,54		
3	Trát tường trong dày 2cm, vữa xi măng M75	- Bao gồm: vữa xây tô, nhân công, vệ sinh. - Yêu cầu đối với vật tư: vữa xi măng M75 - Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện.	m ²	25,77		
4	Bả matít và sơn nước tường trong nhà 1 lớp lót, 2 lớp phủ	- Bao gồm công tác bả phẳng 2 lớp, xả nhám, sơn lót 1 lớp, sơn hoàn thiện 2 lớp, vệ sinh sau khi hoàn thành. - Yêu cầu đối với bột bả: + Bám dính tốt trên mặt nền và có độ kết dính cao; chống rạn nứt nhỏ	m ²	24,9		



BM: CVĐT.03(1)

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
	hoàn thiện	(nứt chân chim); tạo bề mặt nhẵn mịn thẩm mỹ cao; + Tạo bề mặt cứng chắc cho bề mặt tường; chống va đập nhẹ từ bên ngoài góp phần giảm thiểu việc bong tróc; chống thấm chống rêu mốc. - Yêu cầu kỹ thuật của sơn cao cấp trong nhà: + Có tính năng kháng khuẩn chống nấm mốc phù hợp với môi trường trong Bệnh viện; + Bề mặt sơn cực mịn, có độ bóng mờ, đẹp và luôn mới; sơn cực bền, mịn màng, không bong tróc, dễ dàng lau chùi; + Hàm lượng VOC thấp (<50g/lít); + Phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2019/BXD. - Yêu cầu về nghiệm thu bả: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện. - Yêu cầu về nghiệm thu sơn hoàn thiện: + Khe hở không quá 1mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện; + Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, vết chổi sơn; + Bề mặt sơn phải phẳng nhẵn, không bị nứt hay cộm sơn; không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng; + Không được có bọt bong bóng khí, không có hạt bột sơn vón cục.				
5	Ôp tường gạch trang trí, kích thước 600x600x9mm, vữa M75	- Bao gồm: nhân công, gạch, keo chà ron, vật tư phụ. - Yêu cầu kỹ thuật gạch ốp lát ép bán khô: + Kích thước cạnh: $\pm 0,6\%$ ($\pm 2,0\text{mm}$); + Chiều dày: $\pm 5\%$ ($\pm 0,5\text{mm}$); + Độ vuông góc: $\pm 0,5\%$ ($\pm 2,0\text{mm}$); + Độ thẳng cạnh: $\pm 0,5\%$ ($\pm$	m ²	13		



Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
		1,5mm); + Độ phẳng mặt: $\pm 0,5\%$ ($\pm 2,0\text{mm}$); + Độ bền uốn: $\geq 35 \text{ N/mm}^2$; + Độ hút nước: $\leq 0,5\%$; + Độ mài mòn sâu: $\leq 175\text{mm}^3$; + Độ giãn nở ẩm: $\leq 0,6\%$; + Chất liệu kết cấu: loại thạch anh bóng kiếng (không men); + Nhóm B1a ($E \leq 0,5\%$); + Kích thước $600 \times 600\text{mm}$; + Có giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy. - Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện. - Vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao.				
6	Gia công lắp dựng cửa thép	- Bao gồm khung, cánh cửa và phụ kiện cửa đi (bản lề, khóa, tay nắm cửa, tay đẩy hơi); - Chi tiết cấu tạo theo bản vẽ đính kèm; - Bề mặt sơn 1 lớp chống rỉ, 1 lớp sơn lót và 2 lớp sơn hoàn thiện. - Yêu cầu phụ kiện cửa đi: + Bộ tay nắm gạt có nắp che - Chất liệu: inox 304; - Kích thước nắp chụp tay nắm $53,5 \times 8 \text{ mm}$ (2 miếng); - Kích thước nắp chụp ruột khóa $53,5 \times 8 \text{ mm}$ (2 miếng); - Tương đương với mã số 903.92.586. + Thân khóa: - Lỗ trục tay nắm: 8 mm; - Mặt thân khóa: inox 304; - Mặt thân khóa tròn kích thước: 24 mm; - Khoảng cách từ lỗ trục tay nắm đến lỗ ruột khoá (b): 72 mm; - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khoá (a): 55 mm; - Tương đương với mã số 911.02.153.	m ²	2,1		



Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
		+ Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vận: • Lõi khóa 5 khắc; • Mặt ngoài dùng chìa, mặt trong núm vận; • Chiều dài A: 31,5 mm; B: 31,5 mm; C: 63 mm; • Tương đương với mã số 916.01.007 + Bản lề lá - 4 vòng bi: • Hoàn thiện: inox mờ 304; • Thiết kế với 4 vòng bi; • Kích thước bản lề: 127x89mm; • Độ dày bản lề: 3 mm; • Vòng bi: Ø14 mm; • Chịu lực với 3 bản lề: 80 kg; • Tương đương với mã số 926.25.505. + Thiết bị đóng cửa tự động không có điểm dừng: • Chiều rộng cửa 850-950 mm; • Trọng lượng tối đa cửa 60 kg; • Góc mở tối đa $\leq 180^\circ$; • Tương đương với mã số 931.84.229 - Yêu cầu nghiệm thu: + Cửa đóng, mở nhẹ nhàng; + Các khe hở giữa cửa và tường mặt ngoài, mặt trong phải hoàn thiện bằng silicone; + Độ cân bằng theo mặt đứng và mặt ngang của khung $\leq 5\text{mm}$; + Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải nhẵn mịn, đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, vết chổi sơn, không bị nứt hay cộm sơn; không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng.				
7	Lắp dựng thép hình gia cường	- Bao gồm thép hình, que hàn, vật tư phụ và nhân công lắp dựng. - Quy cách thép hình: 200x100x5,2mm; - Đường hàn được mài nhẵn để không ảnh hưởng đến bề mặt kết cấu và vận hành được dễ dàng;	tấn	0,14		



Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
		- Không gây thấm nước tại các vị trí liên kết hàn; - Dung sai gia công cho thép bằng khung cửa gia công $\pm 2\text{mm}$ so với kích thước thiết kế; - Chiều cao đường hàn $\geq 6\text{mm}$; - Tất cả đều phải được sơn 1 lớp chống rỉ, 1 lớp sơn lót và 2 lớp sơn hoàn thiện dành cho cấu kiện sắt thép; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.				
8	Lắp đặt bulong neo	- Gồm thanh ren hóa chất và phần thân bulong được tiện ren hoàn toàn: + Đường kính thanh ren $\geq 20\text{mm}$; + Thân bulong dài $\geq 240\text{mm}$; + Cấp bền $\geq 5.8\text{ MPa}$; + Vật liệu: mạ kẽm hoặc tương đương; + Lực kéo $\geq 60\text{KN}$ tương ứng với khối lượng $\geq 6\text{ tấn}$; + Lực cắt $\geq 60\text{KN}$ tương ứng với khối lượng $\geq 6\text{ tấn}$. - Dùng để cố định bản mã và thép hình gia cường vào dầm. - Chi tiết lắp đặt theo bản vẽ đính kèm.	cái	16		
Tổng cộng đã bao gồm VAT						


❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực⁽¹⁾ ngày kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác:

Ngày ... tháng năm 2023
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 (Ký tên và đóng dấu)

¹: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.



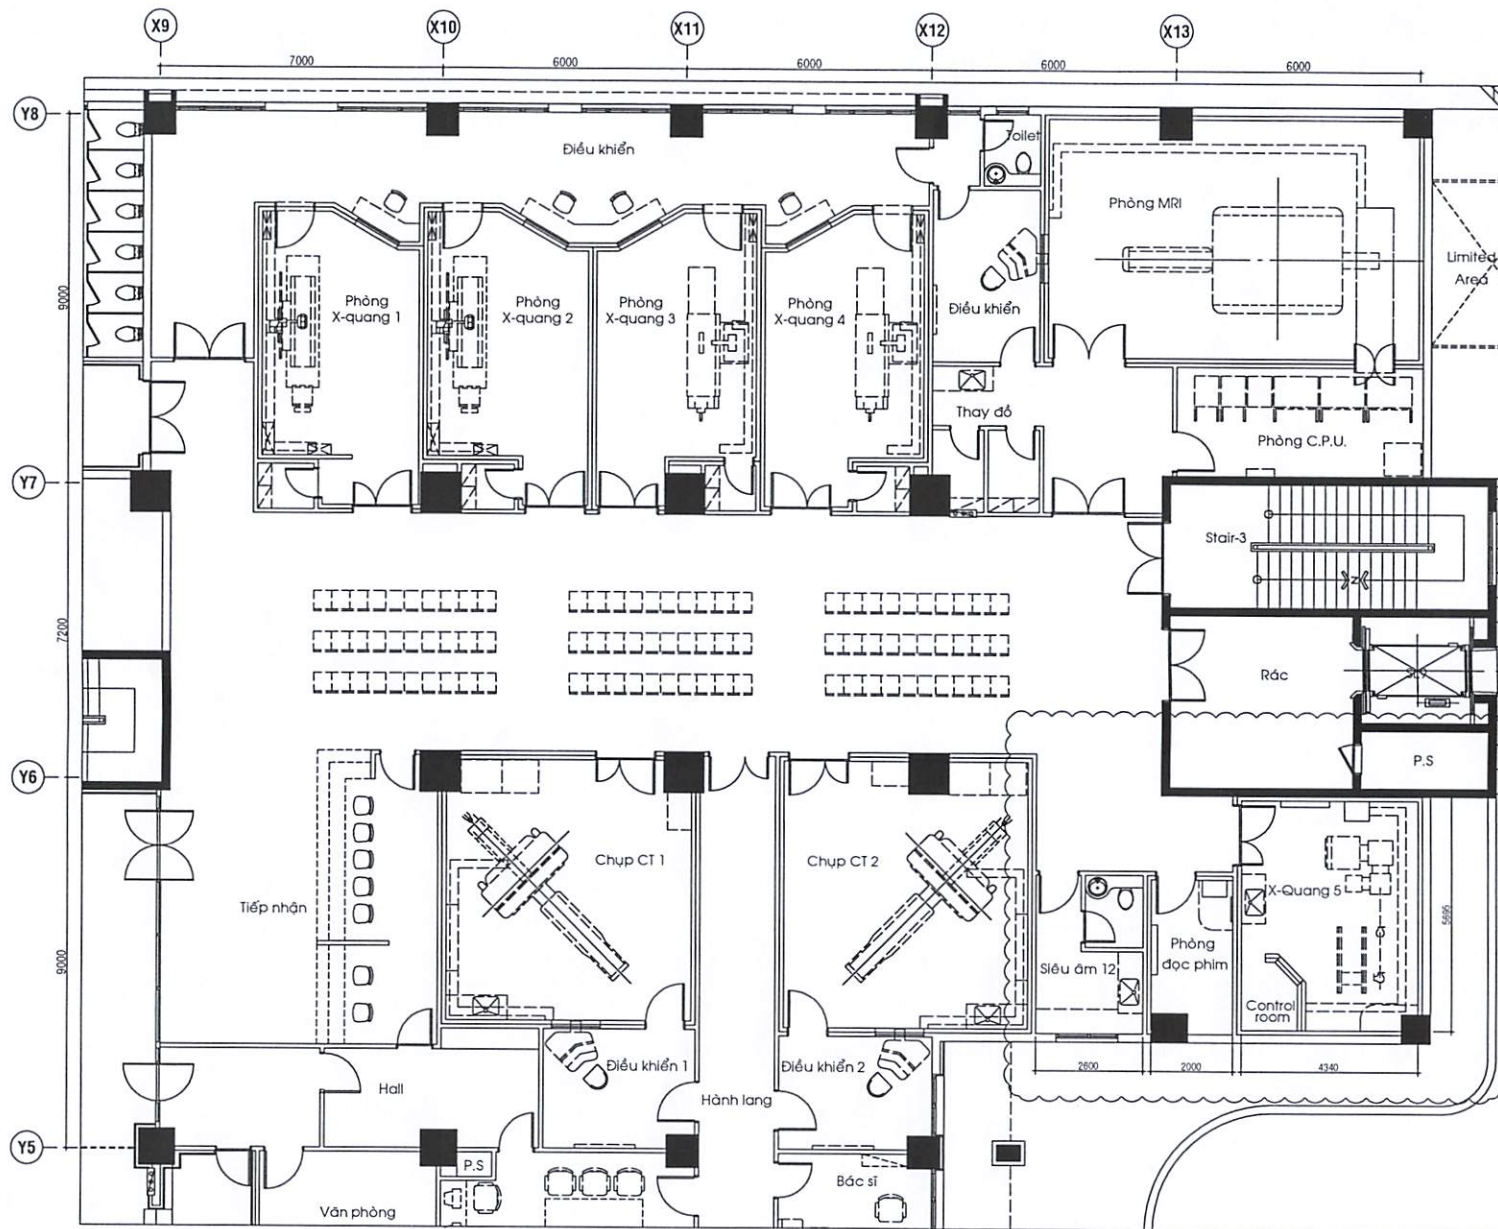

**MẶT BẰNG KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
(TRƯỚC KHI CẢI TẠO)**

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC
TP.HCM

215 HỒNG BANG, PHƯỜNG 11, QUẬN 5, TP.HCM

DUYỆT

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

[Signature]
Võ Văn Đức

ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH MUA SẮM
THIẾT BỊ

ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH XÂY DỰNG

[Signature]
Nguyễn Anh Tuấn
K 94-020

THIẾT KẾ

[Signature]

KS. LẠI HẢI ĐĂNG


VẼ

[Signature]

KS. DƯƠNG MINH PHƯƠNG

TÊN BẢN VẼ
MB KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
TẦNG TRỆT
(TRƯỚC KHI CẢI TẠO)

BẢN VẼ SỐ	01
TỈ LỆ	
HỢP ĐỒNG SỐ	
LOẠI THIẾT KẾ	THIẾT KẾ THI CÔNG
HOÀN THÀNH	

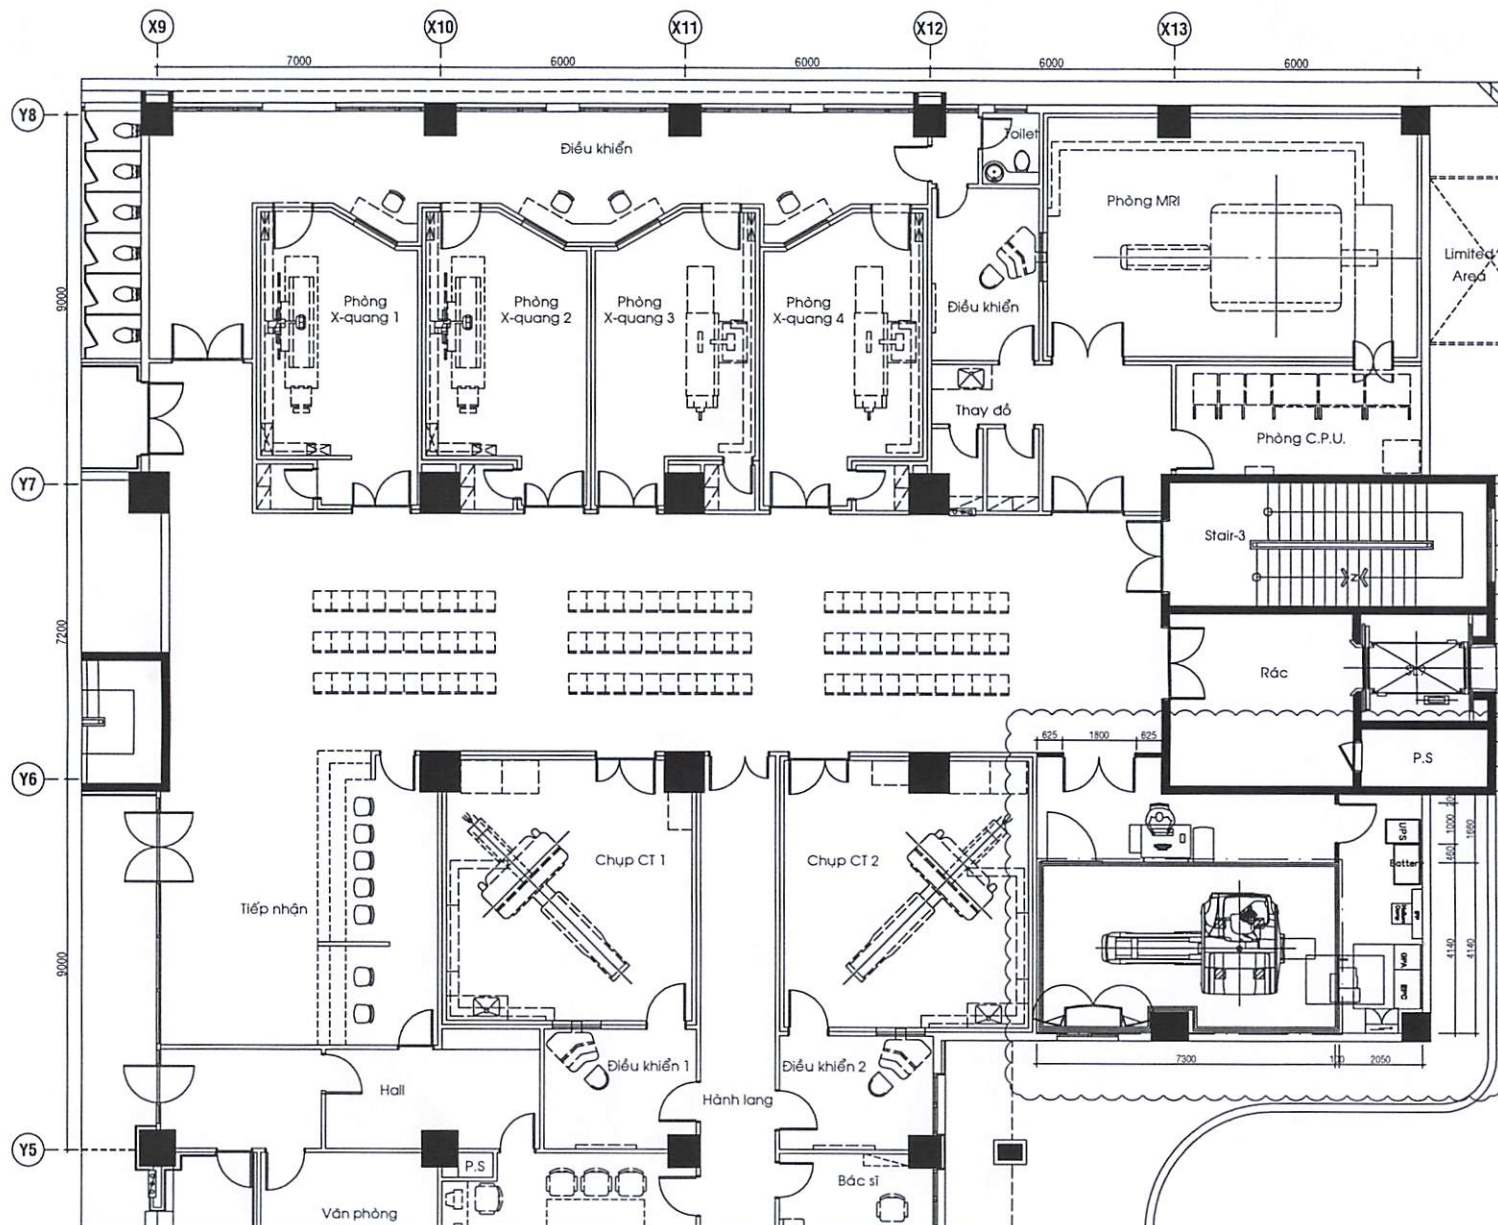

**MẶT BẰNG KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
(SAU KHI CẢI TẠO)**

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC
TP.HCM

215 HỒNG BÀNG, PHƯỜNG 11, QUẬN 5, TP.HCM

DUYỆT

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

[Signature]
Võ Văn Đức

ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH MUA SẮM

ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH XÂY DỰNG

[Signature]
Nguyễn Anh Tuấn
K94-000

THIẾT KẾ

[Signature]
KS. LẠI HẢI ĐĂNG

VẼ

[Signature]
KS. DƯƠNG MINH PHƯƠNG

TÊN BẢN VẼ
MB KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
TẦNG TRỆT
(SAU KHI CẢI TẠO)

BẢN VẼ SỐ 02

TỈ LỆ

HỢP ĐỒNG SỐ

LOẠI THIẾT KẾ THI CÔNG

HOÀN THÀNH