

Số: 1217/BVĐHYD-QTTN
V/v mời chào giá

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2025

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp phụ kiện máy lạnh FCU.
 2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
 3. Thời gian cung cấp hàng hóa: 45 ngày
 4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
 5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
 6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
 7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
 8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 10 giờ, ngày 04/4/2025
 9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà (hầm 2 khu A) Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người liên hệ: Lê Thị Bích Đào Số điện thoại: 0903 184 778
10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

 - + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
 - + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
 - + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).


Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J24-234-ltbdao).

**TU. QU. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ**




Nguyễn Anh Tuấn



PHỤ LỤC 1. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 1.217 BVDHYD-QTTN, ngày 24 tháng 3 năm 2025)

I. PHẠM VI CUNG CẤP:

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
1	Dàn coil máy lạnh FCU	Cái	10
2	Vách hông trái máy lạnh FCU	Cái	477
3	Vách hông phải máy lạnh FCU	Cái	477
4	Máng hứng nước máy lạnh FCU	Cái	477


II. YÊU CẦU KỸ THUẬT



1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Bên mời thầu: Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM;
- Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 75 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Yêu cầu kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

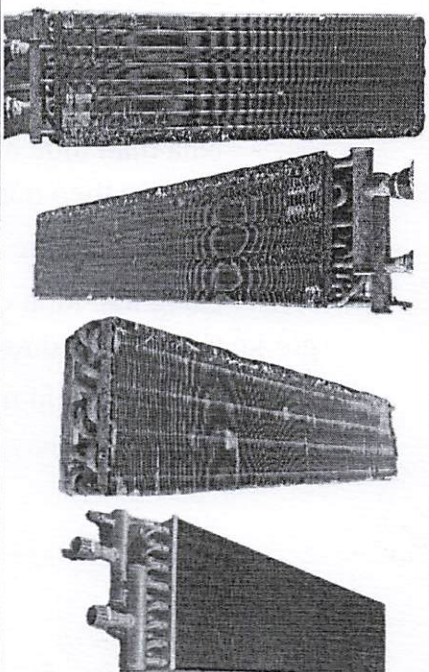STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Hình minh họa
01	Dàn coil máy lạnh FCU	- Ống đồng, đường kính ngoài 9.52mm, dày $\geq 0.6\text{mm}$, 3 hàng mỗi hàng 8 ống - Chiều dài dàn nhôm 760mm - Ống gộp đồng $\Phi 22\text{mm}$ - Kiểu kết nối: Ren ngoài $\phi 27$ bằng đồng thau - Khe hở các lá nhôm: 1,6-1,8mm - Độ dày lá nhôm $\geq 0.15\text{mm}$, có phủ lớp chống ăn mòn hydrophilic - Vật liệu kẹp đầu dàn: Thép không gỉ SUS 304, dày 0,8mm - Có van xả air đường ống hồi - Áp lực nén thử kín: $\geq 15\text{ bar}$ - Gia công theo bản vẽ chi tiết đính kèm	 Dàn coil máy lạnh FCU

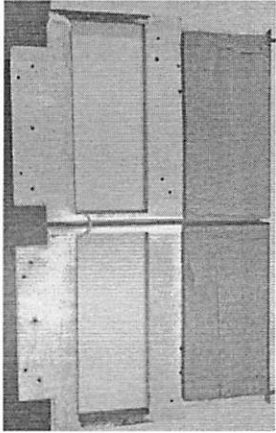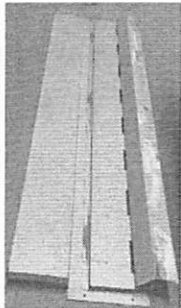
STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Hình minh họa
02	Vách hông trái máy lạnh FCU	- Kích thước: 285 x 225 x 26 mm ($\pm 1\%$) - Vật liệu: Thép không gỉ SUS 304 - Độ dày: ≥ 0.8 mm - Gia công theo bản vẽ chi tiết đính kèm	
03	Vách hông phải máy lạnh FCU	- Kích thước 285 x 225 x 26 mm ($\pm 1\%$) - Vật liệu: Thép không gỉ SUS 304 - Độ dày: $\geq 0,8$ mm - Gia công theo bản vẽ chi tiết đính kèm	
04	Máng hứng nước máy lạnh FCU	- Kích thước: 790 x 283 mm ($\pm 1\%$) - Vật liệu: Thép không gỉ SUS 304 - Độ dày: $\geq 0,8$ mm - Gia công theo bản vẽ chi tiết đính kèm	

b) Yêu cầu về bảo hành

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đối với tất cả các danh mục trên.

c) Yêu cầu khác

- Hàng hóa chào thầu phải mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản xuất từ năm 2023 trở về sau.
- Nhà thầu thực hiện việc cung cấp hàng hóa (không bao gồm lắp đặt) cho tất cả các danh mục trên theo đúng bản vẽ chi tiết đính kèm.
- Hàng hóa được giao theo đơn đặt hàng của Bệnh viện.
- Hàng hóa luôn có sẵn để đáp ứng việc cung cấp, đổi trả và bảo hành trong vòng 72 giờ kể từ lúc nhận được thông báo của Bệnh viện.
- Nhà thầu chịu mọi trách nhiệm an toàn lao động, vệ sinh, an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy khi thực hiện công việc tại Bệnh viện. ✓

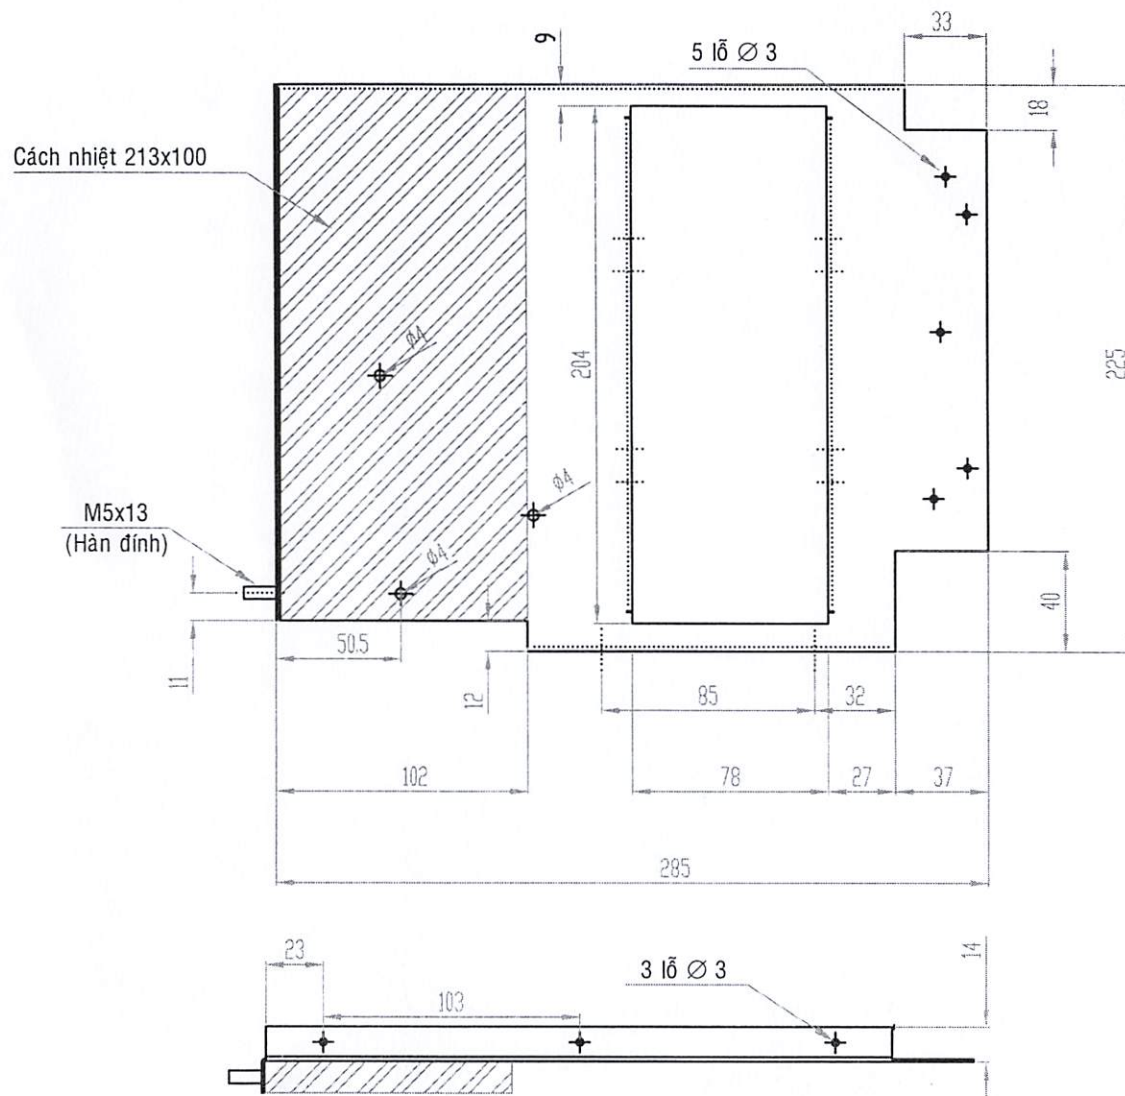


CHI TIẾT VÁCH HÔNG TRÁI MÁY LẠNH FCU
(Chi tiết vách hông trái và phải đối xứng nhau)

Vật liệu: thép không gỉ (Inox 304)

Độ dày: 0.8mm

Chi tiết gia công có mẫu tham khảo (gia công hoàn thiện 1 bộ mẫu để Bệnh viện xác nhận)

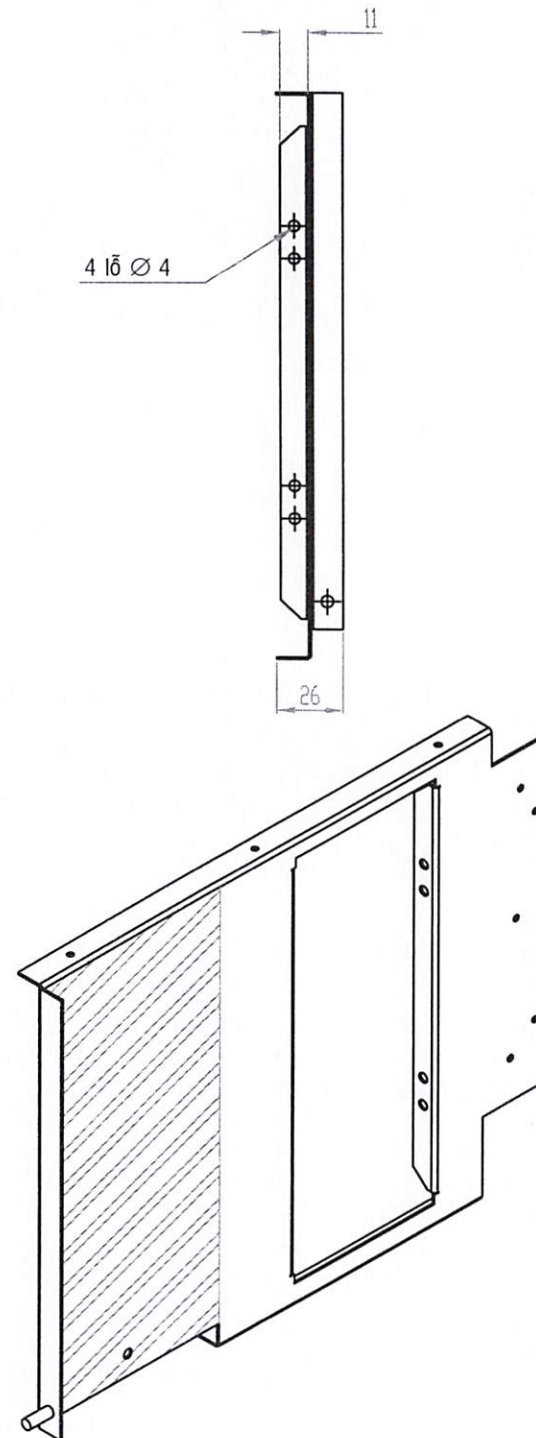

DUYỆT

PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ

[Signature]

VẼ

[Signature]

TRẦN HOÀNG VŨ

BẢN VẼ

VÁCH HÔNG TRÁI
MÁY LẠNH FCU

HIỆU CHỈNH :


BẢN VẼ SỐ : FCU-01

HOÀN THÀNH : NGÀY 27 - 2 - 2025

DUYỆT

PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ

VẼ


TRẦN HOÀNG VŨ



BẢN VẼ

VÁCH HÔNG PHẢI MÁY LẠNH FCU

HIỆU CHỈNH :

BẢN VẼ SỐ : FCU-02

HOÀN THÀNH : NGÀY 27 - 2 - 2025


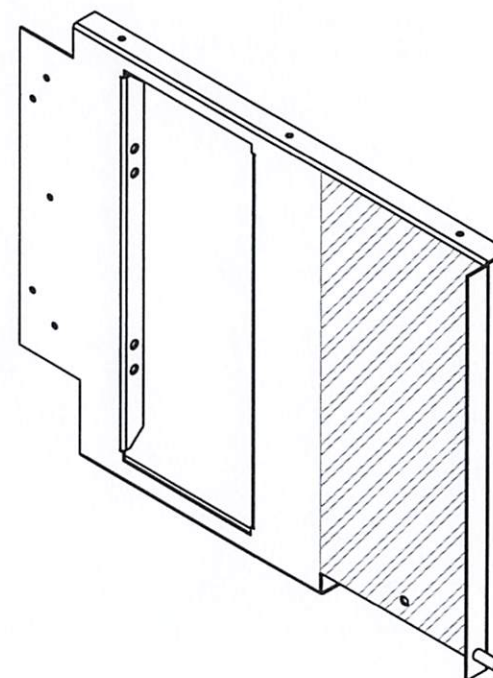
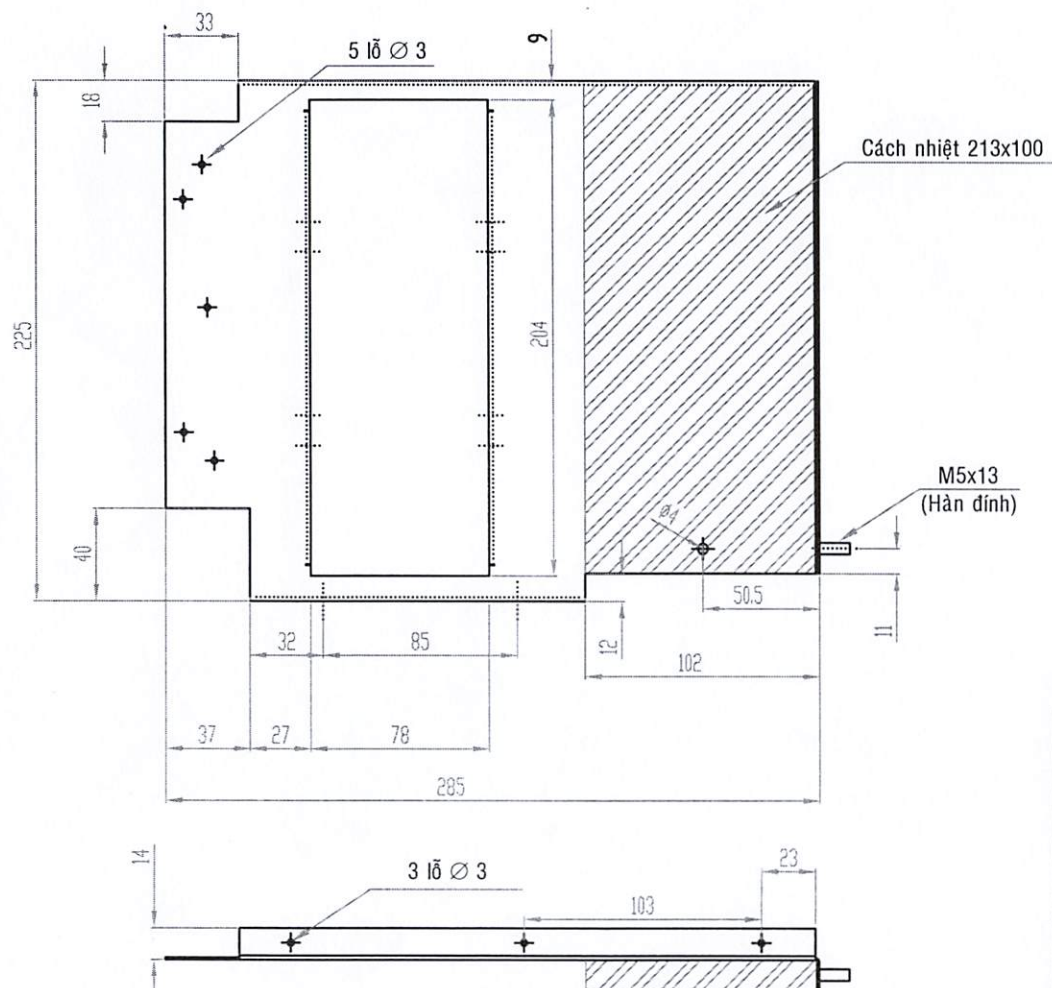


CHI TIẾT VÁCH HÔNG PHẢI MÁY LẠNH FCU
(Chi tiết vách hông phải và trái đối xứng nhau)

Vật liệu: thép không gỉ (Inox 304)

Độ dày: 0.8mm

Chi tiết gia công có mẫu tham khảo (gia công hoàn thiện 1 bộ mẫu để Bệnh viện xác nhận)

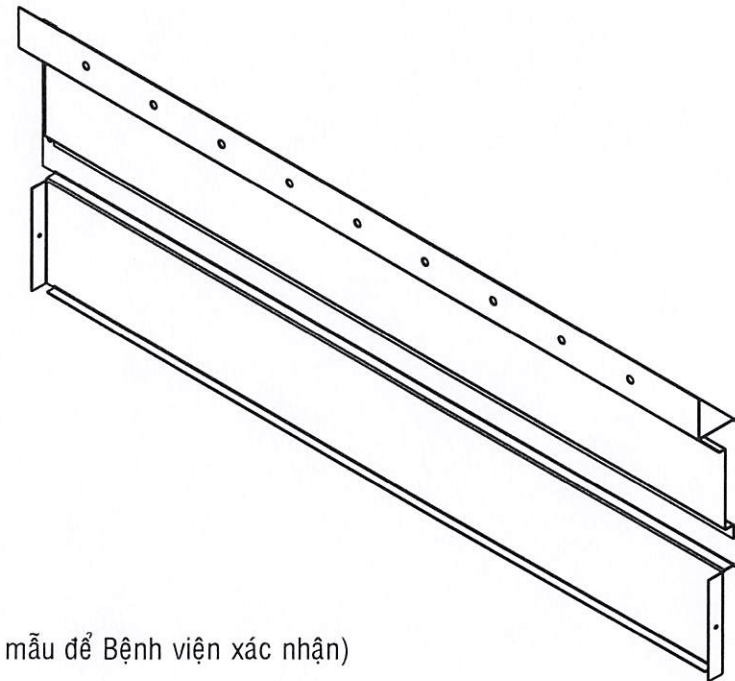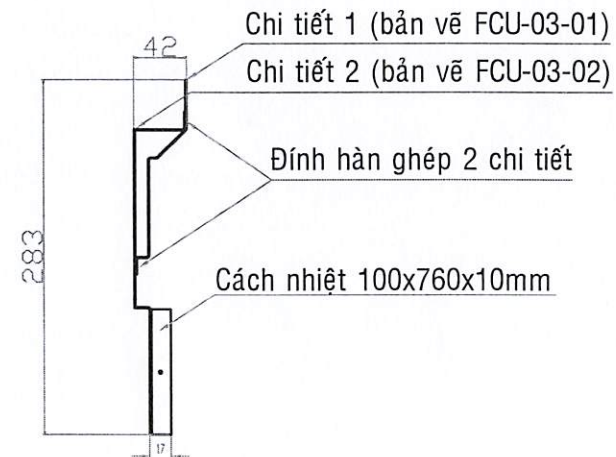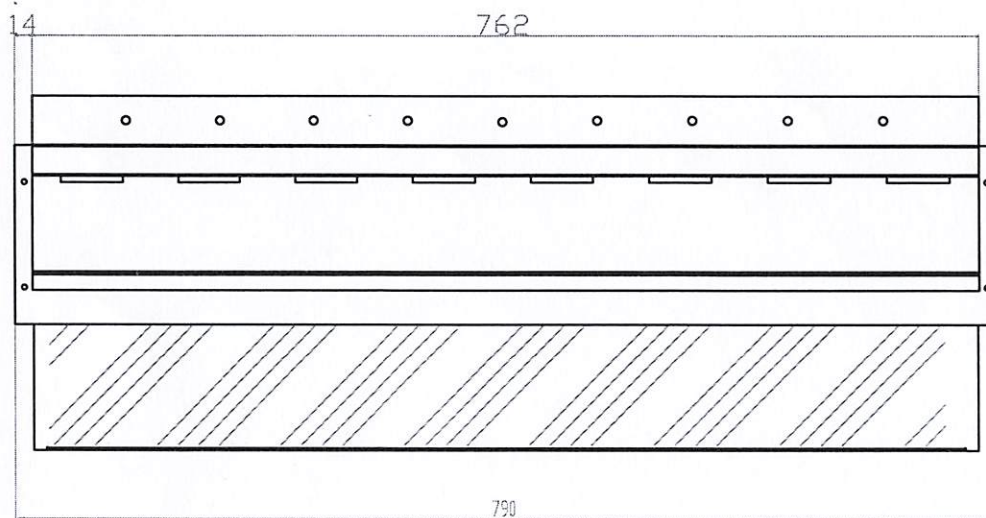

CHI TIẾT GIA CÔNG MÁNG HỨNG NƯỚC MÁY LẠNH FCU

Vật liệu: Thép không gỉ (Inox 304)

Độ dày: 0.8mm

Chi tiết gia công có mẫu tham khảo (gia công hoàn thiện 1 bộ mẫu để Bệnh viện xác nhận)

DUYỆT

PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ

[Handwritten signature]

VẼ

[Handwritten signature]
TRẦN HOÀNG VŨ

BẢN VẼ

MÁNG HỨNG NƯỚC
MÁY LẠNH FCU

HIỆU CHỈNH :

BẢN VẼ SỐ : FCU-03

HOÀN THÀNH : NGÀY 27 - 2 - 2025

DUYỆT

PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ

[Signature]

VẼ

[Signature]
TRẦN HOÀNG VŨ



BẢN VẼ

MÁNG HỨNG NƯỚC MÁY LẠNH FCU
LẠNH FCU
CHI TIẾT 1


HIỆU CHỈNH :

BẢN VẼ SỐ : FCU-03-1

HOÀN THÀNH : NGÀY 27 - 2 - 2025

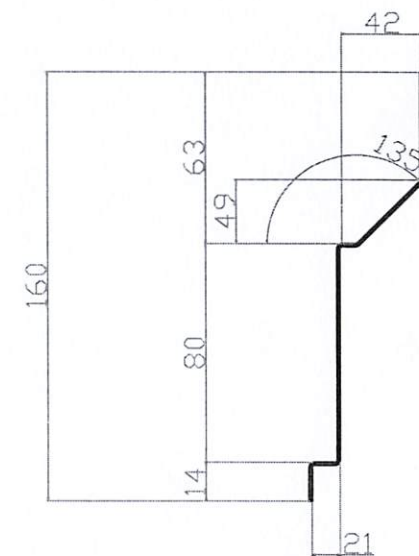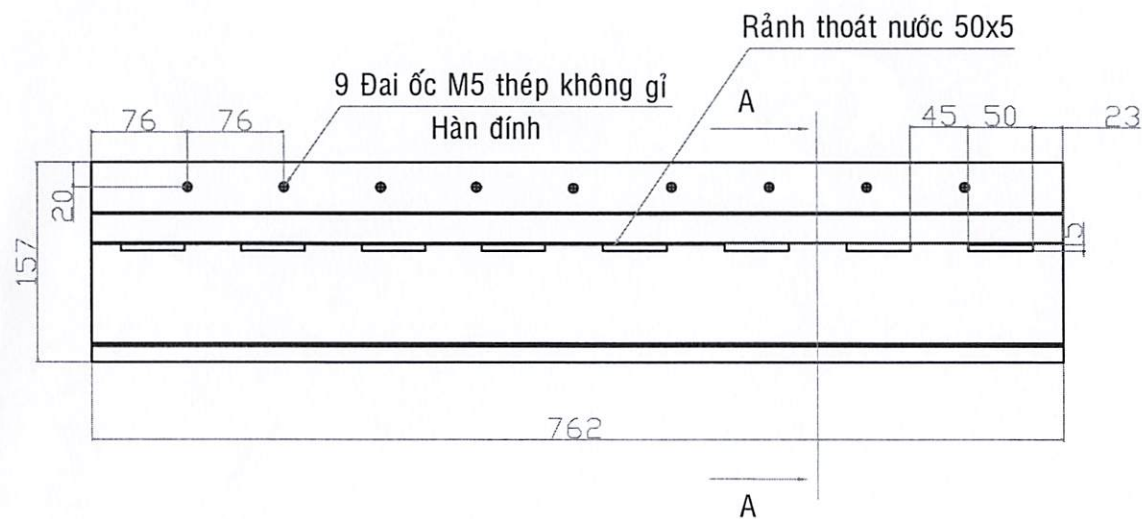

Mặt cắt A - A




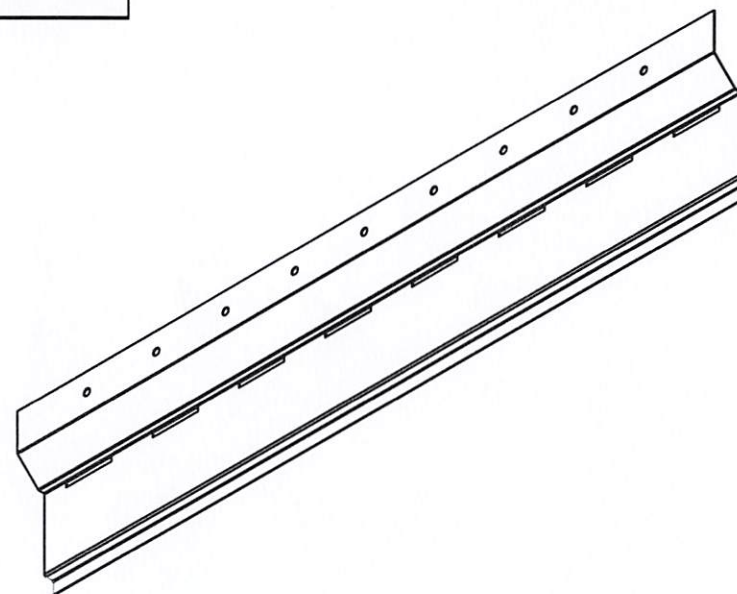


CHI TIẾT 1 - MÁNG HỨNG NƯỚC MÁY LẠNH FCU

Vật liệu: thép không gỉ (Inox 304)

Độ dày: 0.8mm



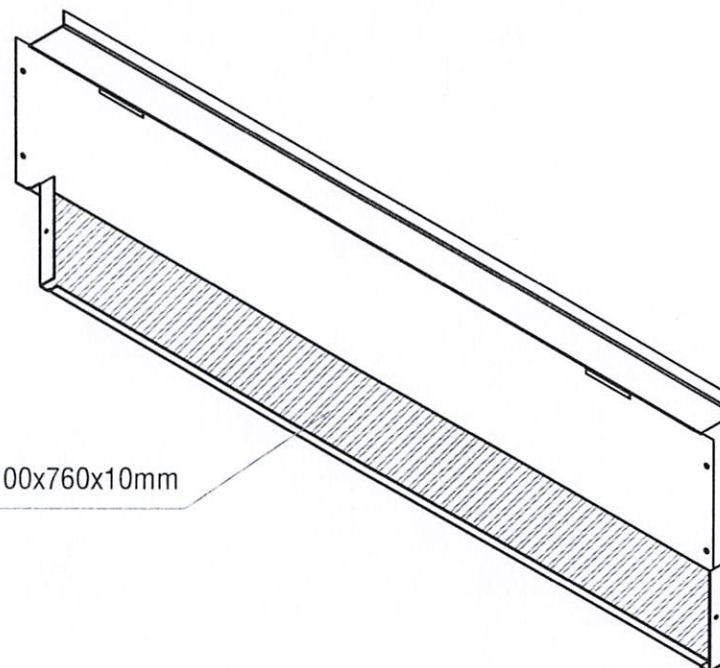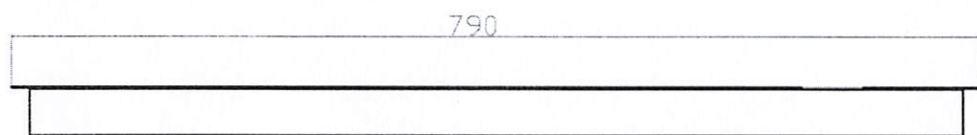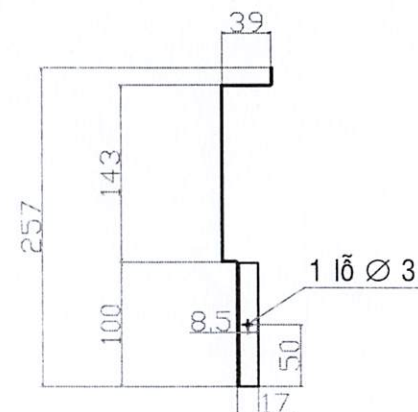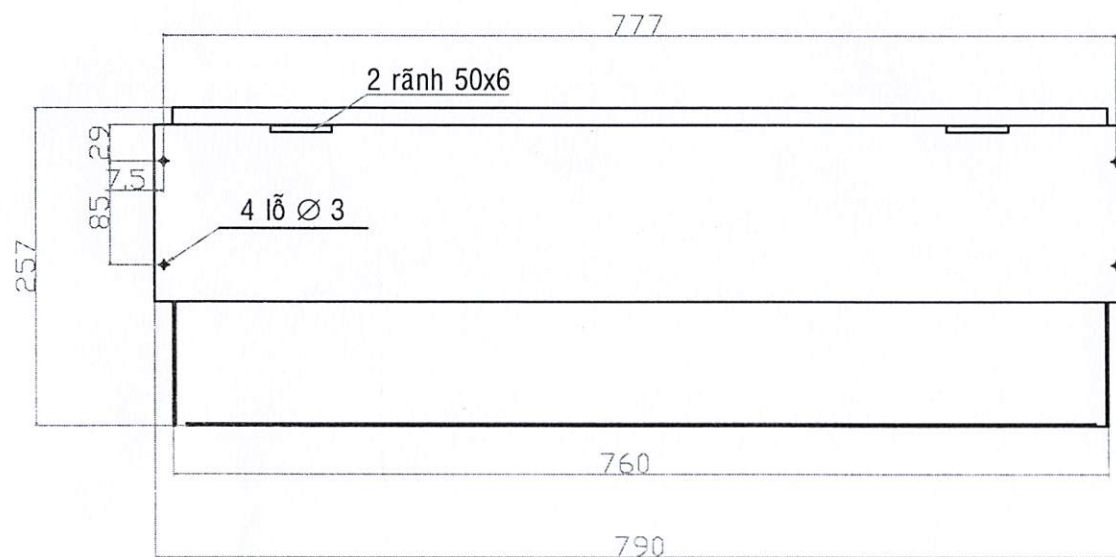

CHI TIẾT 2 - MÁNG HỨNG NƯỚC MÁY LẠNH FCU

Vật liệu: Thép không gỉ (Inox 304)
Độ dày: 0.8mm

Cách nhiệt 100x760x10mm

DUYỆT

PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ

VẼ

TRẦN HOÀNG VŨ

BẢN VẼ


MÁNG HỨNG NƯỚC MÁY LẠNH FCU

CHI TIẾT 2

HIỆU CHỈNH :

BẢN VẼ SỐ : FCU-03-02

HOÀN THÀNH : NGÀY 27 - 2 - 2025

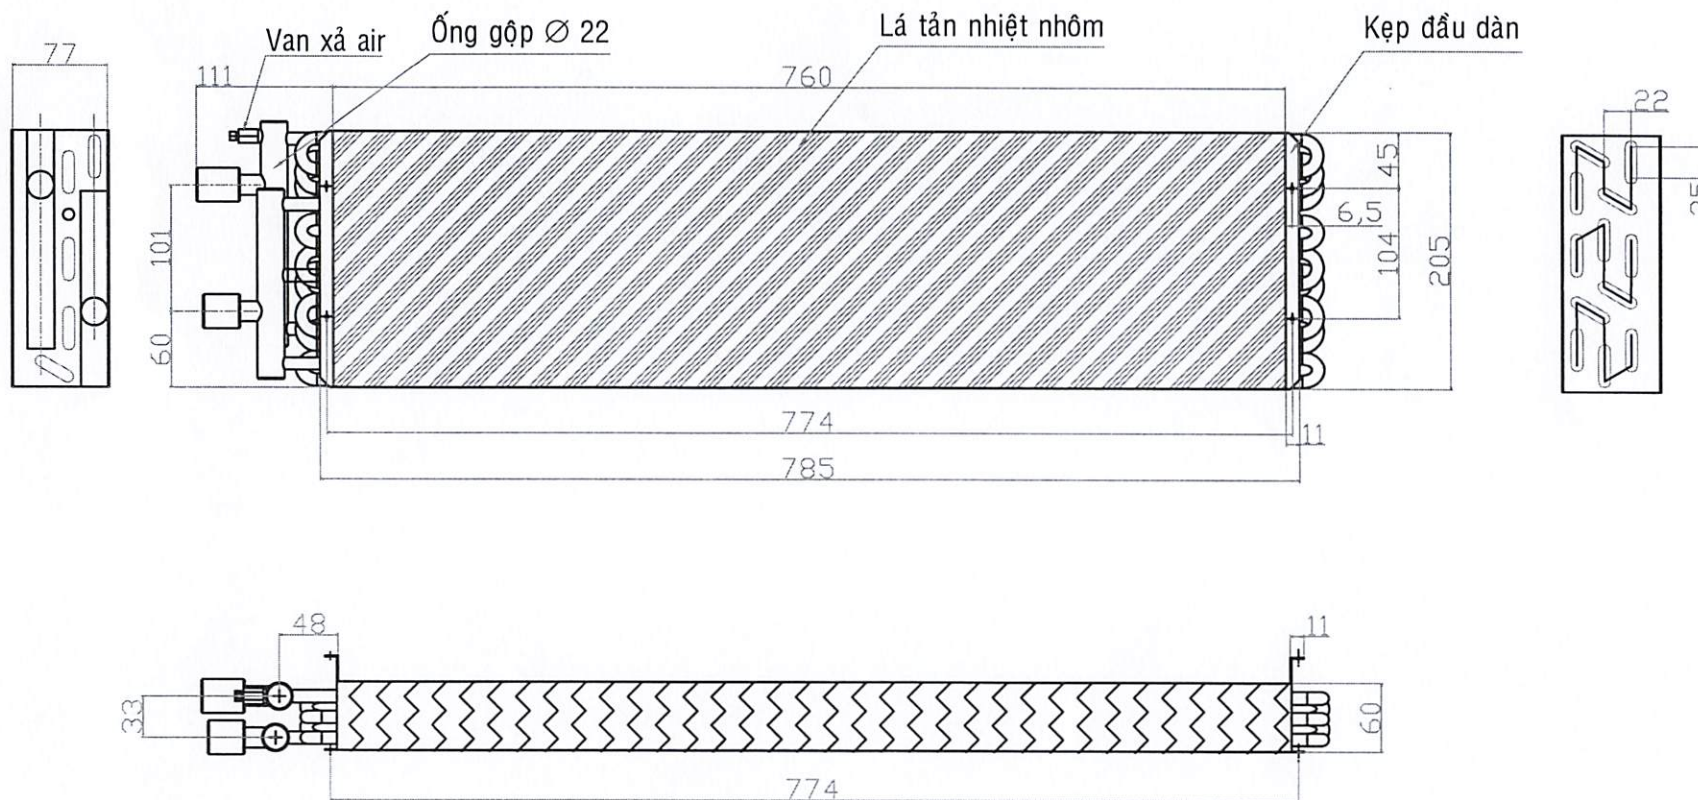

DÀN COIL NƯỚC MÁY LẠNH FCU

- Ống đồng đường kính ngoài 9,52 dày 0.6mm, 3 hàng mỗi hàng 8 ống
- Chiều dài dàn nhôm: 760mm
- Ống gộp đồng Ø 22
- Kiểu kết nối: Ren ngoài Ø 27 bằng đồng thau
- Khe hở các lá nhôm: 1,6-1,8mm
- Độ dày lá nhôm: 0,15mm có phủ lớp chống ăn mòn hydrophilic
- Vật liệu kẹp đầu dàn: Thép không gỉ (Inox 304)
- Có van xả air đường ống hồi
- Áp lực nén thử kín: 15 bar
- Chi tiết gia công có mẫu tham khảo (gia công hoàn thiện 1 bộ mẫu để trình duyệt)

DUYỆT

PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ

VẼ

TRẦN HOÀNG VŨ

BẢN VẼ

DÀN COIL NƯỚC MÁY LẠNH FCU

HIỆU CHỈNH :

BẢN VẼ SỐ : FCU-04

HOÀN THÀNH : NGÀY 27 - 2 - 2025

CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Đại chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số:/BVĐHYD-QTTN ngày / /2024 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Model, mã hàng	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá có VAT (VND)	Thành tiền có VAT (VND)	Ghi chú
1	Dàn coil máy lạnh FCU	- Ống đồng, đường kính ngoài 9.52mm, dày ≥ 0.6mm, 3 hàng mỗi hàng 8 ống - Chiều dài dàn nhôm 760mm - Ống gộp đồng Φ22 - Kiểu kết nối: Ren ngoài φ 27 bằng đồng thau - Khe hở các lá nhôm: 1,6-1,8mm - Độ dày lá nhôm ≥ 0.15mm, có phủ lớp chống ăn mòn hydrophilic - Vật liệu kẹp đầu dàn: Thép không gỉ SUS 304, dày 0,8mm - Có van xả air đường ống hồi - Áp lực nén thử kín: ≥ 15 bar - Gia công theo bản vẽ chi tiết đính kèm				Cái	10			
2	Vách hông trái máy lạnh FCU	- Kích thước (dài x rộng): 285mm x 225 mm - Vật liệu: Thép không gỉ - Độ dày: ≥ 0.8 mm - Gia công theo bản vẽ chi tiết đính kèm				Cái	477			



TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Model, mã hàng	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá có VAT (VND)	Thành tiền có VAT (VND)	Ghi chú
3	Vách hông phải máy lạnh FCU	- Kích thước (dài x rộng): 285mm x 225 mm - Vật liệu: Thép không gỉ - Độ dày: $\geq 0,8$ mm - Gia công theo bản vẽ chi tiết đính kèm				Cái	477			
4	Máng hứng nước máy lạnh FCU	- Kích thước (dài x rộng): 790mm x 283 mm - Vật liệu: Thép không gỉ - Độ dày: $\geq 0,8$ mm - Gia công theo bản vẽ chi tiết đính kèm				Cái	477			

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực 06 tháng kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác:

Ngày ... tháng năm 2025
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 (Ký tên và đóng dấu)