

Số: 1216./BVĐHYD-QTTN
V/v mời chào giá

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2025

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp vật tư, phụ kiện để lắp đặt cho Đơn vị Phẫu thuật trong ngày lần 6.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: 02 tháng
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 10 giờ, ngày 04./4./2025
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà (hầm 2 khu A) Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người liên hệ: Lê Thị Bích Đào Số điện thoại: 0903 184 778
10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

 - + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
 - + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
 - + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J24-234-ltbdao).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ



Nguyễn Anh Tuấn



PHỤ LỤC 1. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 1246 /BVĐHYD-QTTN, ngày 24. tháng 3. năm 2025)

I. PHẠM VI CUNG CẤP:

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
1	Phần 1		
1.1	Lọc HEPA kích thước 1220 x 610 x 69 mm	cái	3
1.2	Hộp chứa lọc Hepa kích thước 1220 x 610 x 69 mm	cái	3
1.3	Quạt thông gió nối ống vuông góc	cái	3
1.4	Ống gió mềm đường kính 250mm	m	25
1.5	Cổ góp gió đường kính 250mm	cái	5
1.6	Van chỉnh gió D250 mm	cái	3
1.7	Van chỉnh gió kích thước 350 x 250 mm	cái	1
1.8	Ống gió tam giác 450 x 450 mm, dài 1.120 mm	ống	2
1.9	Ống gió tam giác bít đầu 450 x 450 mm, dài 1.120 mm	ống	2
1.10	Miếng gió hồi loại Louver kích thước 500 x 700 mm	cái	2
1.11	Ống gió tam giác bít đầu 450 x 450 mm, dài 700mm	cái	2
2	Phần 2		
2.1	Chậu rửa tay thủ thuật 3 vòi	bộ	1

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT


1. Giới thiệu chung về gói thầu







- Bên mời thầu: Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM;
- Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Yêu cầu kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Hình minh họa
1	Phần 1		
1.1	Lọc HEPA kích thước 1220 x 610 x 69 mm	- Loại: H13 - Kích thước: 1220 x 610 x 69 mm (± 5mm) (dài x rộng x dày) - Lưu lượng: $\geq 2000 \text{ m}^3/\text{h}$ - Khung: Nhôm - Vật liệu: Sợi thủy tinh - Ron: Loại liền khối (auto gasket) mặt gió vào - Bảo vệ bởi 2 lớp lưới - Độ chênh áp ban đầu: $\leq 250 \text{ Pa}$ - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 1822	
1.2	Hộp chứa lọc Hepa kích thước 1220 x 610 x 69 mm	- Kích thước hộp: 1345 x 735 x 250 mm ($\pm 10\%$) (dài x rộng x cao) - Vật liệu: + Khung bao: thép không gỉ SUS 304, dày $\geq 1.2 \text{ mm}$ + Miệng gió soi lỗ: Thép không gỉ SUS 304, dày $\geq 1.2 \text{ mm}$ + Bulon, ốc vít: Inox 304 - Cổng đo chênh áp và kiểm tra rò rỉ lọc hepa	
1.3	Quạt thông gió nối ống vuông góc	- Đường kính ống: 250mm - Điện áp: 220V/50Hz - Lưu lượng: $\geq 2100 \text{ m}^3/\text{h}$ - Công suất: $\geq 380 \text{ W}$ - Độ ồn: $\leq 62 \text{ dB}$ - Áp suất: $\geq 380 \text{ Pa}$	
1.4	Ống gió mềm đường kính 250mm	- Kích thước: D250 mm - Kèm cách nhiệt dày $\geq 25 \text{ mm}$	

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Hình minh họa
1.5	Cổ góp gió đường kính 250mm	- Kích thước hộp: 250 x 350mm - Kích thước cổ D250mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày $\geq 0,75$ mm - Cách nhiệt dày ≥ 25 mm, 1 mặt tráng bạc	
1.6	Van chỉnh gió D250 mm	- Kích thước: D250 mm, - Cách nhiệt dày ≥ 25 mm, 1 mặt tráng bạc - Vật liệu: tôn mạ kẽm dày $\geq 0,75$ mm - Bộ phận điều chỉnh: bằng tay gạt	
1.7	Van chỉnh gió kích thước 350 x 250mm	- Kích thước: 350 x 250 mm ($\pm 1\%$) (dài x rộng) - Vật liệu: Tôn mạ kẽm độ dày ≥ 0.75mm - Cách nhiệt dày ≥ 25mm	
1.8	Ống gió tam giác 450 x 450 mm	- Kích thước: 450 x 450 x 636 mm, dài 1120mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm độ dày $\geq 0,58$mm - Cách nhiệt dày ≥ 25mm	
1.9	Ống gió tam giác bít đầu 450 x 450 mm, dài 1120mm	- Kích thước: 450 x 450 x 636 mm, dài 1120mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm độ dày $\geq 0,58$mm - Cách nhiệt dày ≥ 25mm - Bít 1 đầu, có cổ đường kính 245mm	
1.10	Miệng gió hồi loại Louver kích thước 500 x 700 mm	- Kích thước mặt: 500 x 700 mm - Vật liệu: Thép không gỉ SUS 304, dày ≥ 1mm - Có khe gắn lọc dày 10mm - Bao gồm lọc hồi G2 dày 10mm - Kết nối với ống gió tam giác kích thước 450 x 450 x 636 mm, dài 700 mm	

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Hình minh họa
1.11	Ống gió tam giác bít đầu 450 x 450 mm, dài 700mm	- Kích thước: 450 x 450 x 636 mm, dài 700 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm độ dày $\geq 0,58\text{mm}$ - Cách nhiệt dày $\geq 25\text{mm}$ - Bịt 1 đầu	
2	Phần 2		
2.1	Chậu rửa tay thủ thuật 3 vòi	- Kiểu loại: treo tường. - Chất liệu: Chậu làm bằng thép không gỉ SUS 304, dày $\geq 1,2\text{ mm}$, riêng vách lưng dày $\geq 1.0\text{ mm}$. - Kích thước: 2000 x 780 x 750/1080 mm. - Bao gồm: lớp giảm âm bằng foam (dày 30mm), 03 vòi điều khiển bằng cảm ứng (Sensor), 03 vòi xả xả bông nhấn gối, 03 cửa mở kiểm tra bảo trì (02 cửa mở phía trước có bản lề và 01 cửa cố định bằng bulon), 01 giỏ để bàn chải sau khi dùng. - Đáy thoát chậu phải đảm bảo thoát nước nhanh, không đọng nước - Các bề mặt giáp nối giữa hai chậu rửa cạnh nhau phải bằng phẳng. - Bình chứa xả phòng: dung tích 4 lít, có thể quan sát mức xả phòng, có hệ thống súc rửa tự động. - Hệ thống lọc nước: bao gồm bộ 04 ly lọc và lõi lọc 10 inch. + Ly lọc có kết nối 2 đầu ren trong $\Phi 21\text{ mm}$ + Lõi lọc bao gồm: lõi lọc 5 micron, lõi lọc than, lõi lọc 1 micron, lõi lọc 0,2 micron. - Bộ đèn UV diệt khuẩn 17W: 01 bộ (bao gồm nguồn, vỏ đèn, bóng đèn, ống thạch anh) + Điện áp: 220 V/50 Hz. + Công suất bóng đèn: 17 W. + Áp suất nước tối đa: $\geq 125\text{ psi}$. + Tuổi thọ bóng đèn: $\geq 9000\text{ giờ}$. + Có hiển thị thời gian hoạt động của đèn UV - Tương đương bộ đèn hãng Viqua (S2Q-PA). - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm	

1.2. Các yêu cầu khác

a) Yêu cầu về bảo hành

- Phần 1:

- + Danh mục Lọc HEPA (stt 1.1), quạt thông gió nổi ống vuông góc (stt 1.3): Bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
- + Tất cả các danh mục còn lại: Bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
- + Hoặc căn cứ theo thời hạn bảo hành của nhà sản xuất (nếu thời hạn bảo hành dài hơn).

- Phần 2:** Chậu rửa tay thủ thuật 3 vòi (stt 2.1): Bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.

b) Yêu cầu về lắp đặt

Nhà thầu thực hiện việc cung cấp và lắp đặt như sau:

- Phần 1:

- + Nhà thầu thực hiện lắp đặt tất cả các danh mục theo bản vẽ đính kèm.
- + Nhà thầu chuẩn bị đầy đủ vật tư phụ và trang bị các thiết bị liên quan để thực hiện việc lắp đặt các hàng hóa đã cung cấp ở các danh mục trong phần 1 (vít bắn, ti ren M10, tán + long đèn M10, tắc kê đạn M10, giá V, băng keo bạc, băng keo trong, silicone, dây kẽm và những vật tư phụ khác)

- Phần 2:

- + Thực hiện lắp đặt chậu rửa tay thủ thuật 3 vòi theo bản vẽ đính kèm
- + Nhà thầu chuẩn bị đầy đủ vật tư phụ và trang bị các thiết bị liên quan để thực hiện việc lắp đặt các hàng hóa đã cung cấp ở các danh mục trong phần 2 (ốc, vít, silicone và những vật tư phụ khác)

c) Yêu cầu khác

- Hàng hóa chào thầu phải mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản xuất từ năm 2023 trở về sau.

- Hàng hóa luôn có sẵn để đáp ứng việc cung cấp, đổi trả và bảo hành trong vòng 48 giờ kể từ lúc nhận được thông báo của Bệnh viện.

- Nhà thầu thực hiện tháo, lắp đặt hoàn thiện hàng hóa theo yêu cầu của Bệnh viện. Lắp đặt đúng hướng dẫn, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất, đáp ứng an toàn khi đưa vào sử dụng.

- Nhân sự của Nhà thầu phải tuân thủ tất cả các yêu cầu về an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy, đeo băng tên trong quá trình làm việc tại Bệnh viện. Trong quá trình thực hiện công việc phải tuân thủ dưới sự giám sát và hướng dẫn từ nhân viên Bệnh viện. Trường hợp nhân sự vi phạm quy định, Nhà thầu có trách nhiệm yêu cầu nhân sự đó rời khỏi Bệnh viện ngay lập tức, đồng thời nhanh chóng bố trí nhân sự thay thế phù hợp để không làm gián đoạn tiến độ và chất lượng công việc.

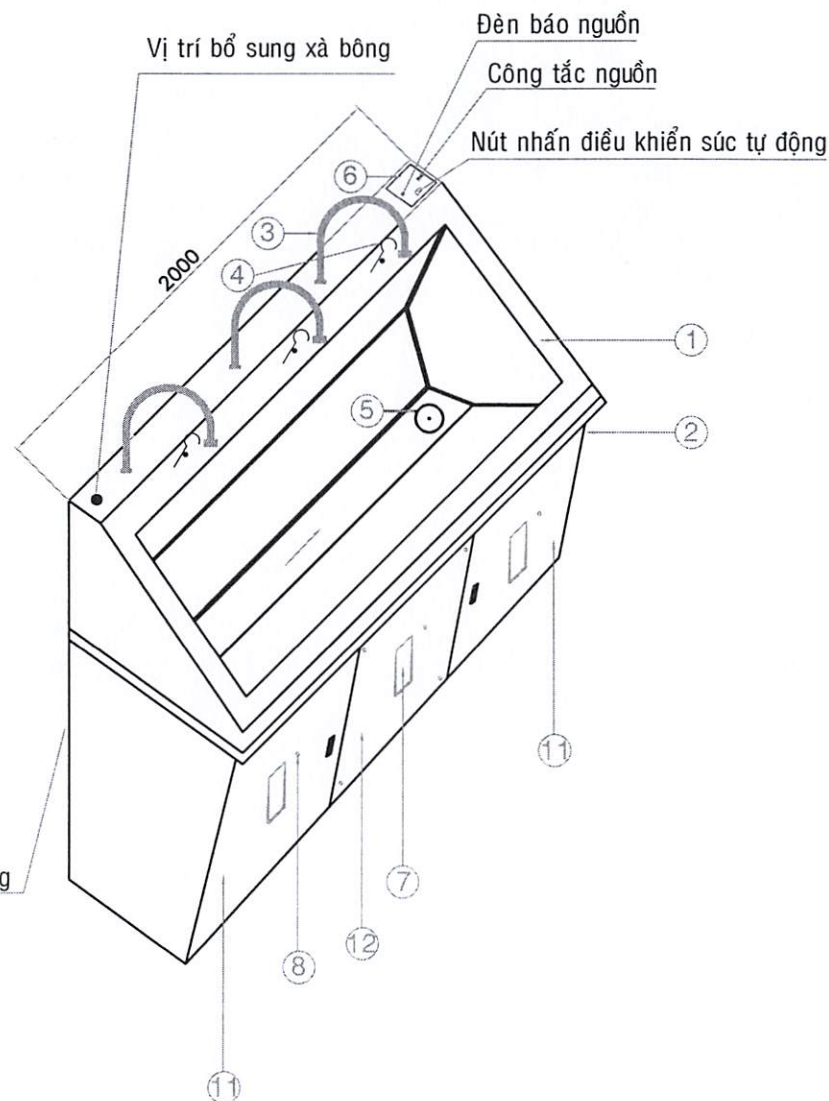
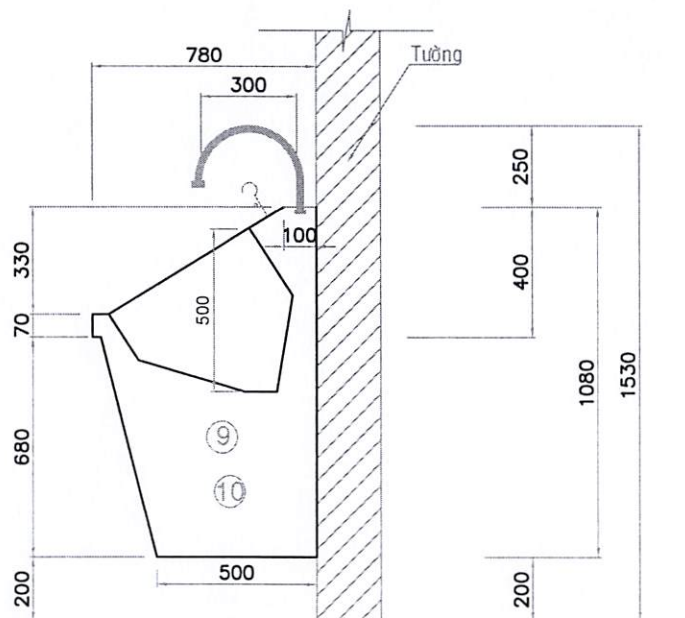
- Trước khi bắt đầu công việc, nhà thầu cần kiểm tra và báo cáo tình trạng hiện tại của khu vực lắp đặt, bao gồm thiết bị, trần, tường và toàn bộ cơ sở vật chất xung quanh. Nếu phát hiện hư hỏng, nhà thầu cần báo ngay cho nhân viên Bệnh viện để xác nhận. Bên

cạnh đó, nhà thầu phải tiến hành che chắn bảo vệ tài sản, tránh bụi bẩn làm ảnh hưởng đến các khu vực khác. Sau khi lắp đặt xong, nhà thầu phải dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ hàng hóa và khu vực lắp đặt, đồng thời kiểm tra, vận hành thiết bị để đảm bảo hoạt động ổn định và tiến hành bàn giao lại cho nhân viên Bệnh viện.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thay thế, khắc phục và sửa chữa mọi hư hỏng hoặc sự cố phát sinh trong suốt quá trình thực hiện công việc (bao gồm các sự cố hoặc hư hỏng xảy ra do quá trình lắp đặt, do lỗi của Nhà thầu, hoặc do Nhà thầu không báo cáo các vấn đề tồn tại trước đó). Đồng thời, Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước mọi sự cố hoặc tai nạn phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, bao gồm cả các sự cố liên quan đến bên thứ ba.

- Nhà thầu có thể khảo sát thực tế tại Bệnh viện.

CHẬU RỬA TAY (Dạng treo tường)



CHẬU RỬA TAY THỦ THUẬT LOẠI 3 VÒI

MÃ SỐ	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	VẬT LIỆU
1	Chậu thép không gỉ dày 1,2mm	SUS 304
2	Vách lưng chậu dày 1mm	SUS 304
3	Vòi nước	SUS 304
4	Vòi xả phòng	SUS 304
5	Bộ xả nước	SUS 304
6	Hộp điều khiển	
7	Gối nhấn xả phòng, có hệ thống súc rửa tự động	SUS 304
8	Cảm biến không chạm điều khiển mở nước	
9	Bộ lọc 4 cấp (từ cấp đầu 5 -> than -> 1-> 0,2µm)	
10	Đèn UV loại 17W Viqua	
11	Cửa mở phía trước, loại có bản lề	SUS 304
12	Cửa cố định bằng bulong khi sửa chữa	SUS 305

Ghi chú: Hệ thống súc rửa tự động phải được điều khiển bằng van điện từ, có nút nhấn điều khiển, có timer điều chỉnh thời gian, có ống thông hơi và van 1 chiều trên đường ống bổ sung xà bông, vị trí bổ sung xà bông trên mặt chậu.

DUYỆT

PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ

[Signature]

VẼ

[Signature]
TRẦN HOÀNG VŨ

BẢN VẼ

CHẬU RỬA TAY THỦ THUẬT 3 VÒI

ĐƠN VỊ PHẪU THUẬT
TRONG NGÀY LẤU 6

HIỆU CHỈNH :

BẢN VẼ SỐ : PTTN-01

HOÀN THÀNH : NGÀY 27 - 2 - 2025

DUYỆT

PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ

VẼ

TRẦN HOÀNG VŨ

BẢN VẼ

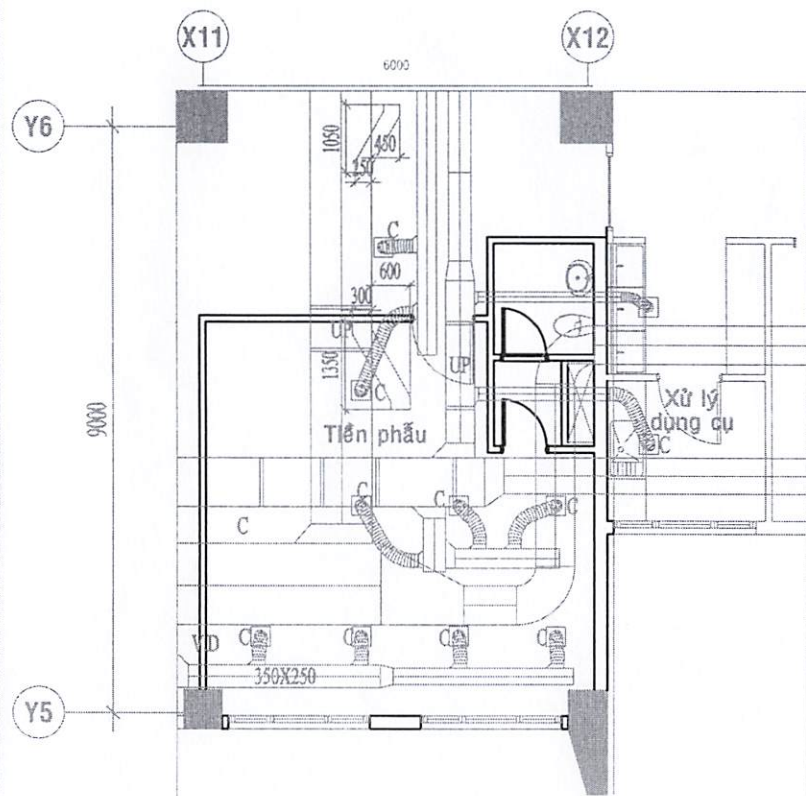
BỐ TRÍ ỐNG GIÓ PHÒNG MỔ 3

ĐƠN VỊ PHẪU THUẬT
TRONG NGÀY LẦU 6


HIỆU CHỈNH :

BẢN VẼ SỐ : PTTN-02

HOÀN THÀNH : NGÀY 27 - 2 - 2025



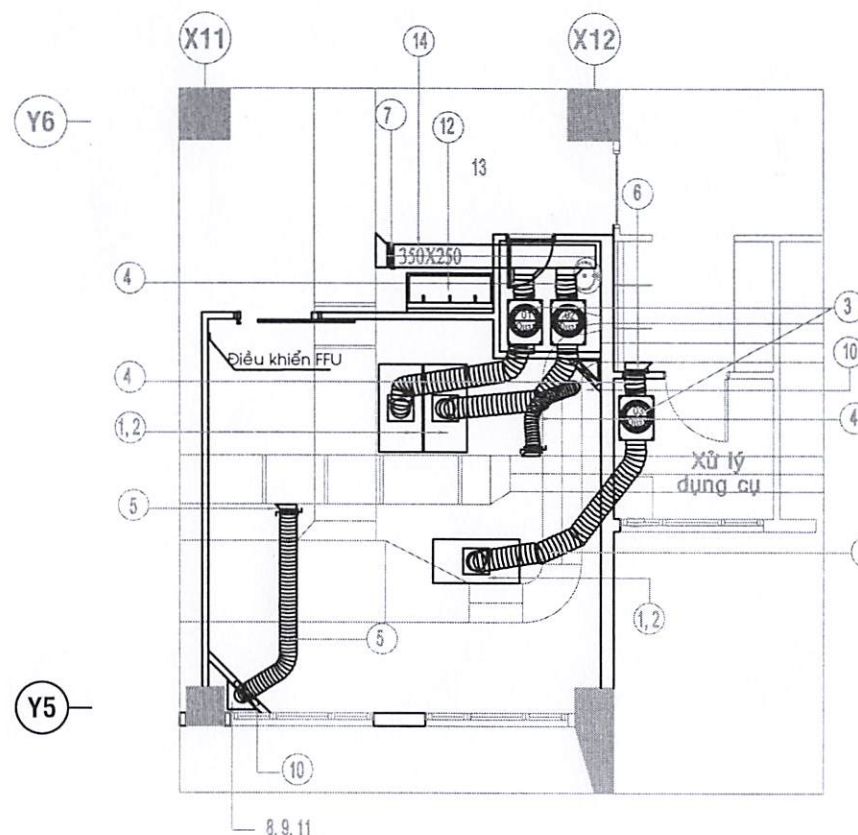MẶT BẰNG BỐ TRÍ ỐNG GIÓ- LẦU 6 (HIỆN HỮU)



MẶT BẰNG BỐ TRÍ ỐNG GIÓ PHÒNG MỔ 3 (THAY ĐỔI)

12	Chậu rửa tay thủ thuật	Loại treo tường loại 3 vòi	1 Bộ
11	Ống gió Δ bit đầu KT: 450x450x636mm (dài 700mm)	Vật liệu tôn mạ kẽm	2 Ống
10	Miệng gió hồi loại louver KT: 500x700	Vật liệu thép không gỉ	2 Cái
9	Ống gió Δ bit đầu KT: 450x450x636mm (dài 1120mm)	Vật liệu tôn mạ kẽm	2 Ống
8	Ống gió Δ KT: 450x450x636mm (dài 1120mm)	Vật liệu tôn mạ kẽm	2 Ống
7	Van chỉnh gió 350x250mm	Vật liệu tôn mạ kẽm	1 Cái
6	Van chỉnh gió D250mm	Đóng mở bằng tay gạt	3 Cái
5	Cổ góp gió đường kính 250	Kích thước cổ D250	5 Cái
4	Ống gió mềm đường kính 250		25 Mét
3	Quạt thông gió nối ống vuông góc	Điện áp: 220V, lưu lượng 2100m3/h	3 Cái
2	Hộp chứa lọc Hepa	KT: 1345x735x250mm (Kích thước cả mặt)	3 Cái
1	Lọc Hepa 1220x610x69mm	Loại H13	3 Cái
STT	Tên chi tiết	Quy cách	Số lượng

CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
SỐ ĐIỆN THOẠI:


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Đại chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số: ,,/,BVĐHYD-QTTN ngày / /2024 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Model, mã hàng	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá có VAT (VND)	Thành tiền có VAT (VND)	Ghi chú
1	Phần 1									
1.1	Lọc HEPA kích thước 1220 x 610 x 69 mm	- Loại: H13 - Kích thước: 1220 x 610 x 69 mm (±5mm) (dài x rộng x dày) - Lưu lượng: ≥ 2000 m³/h - Khung: Nhôm - Vật liệu: Sợi thủy tinh - Ron: Loại liền khối (auto gasket) mặt gió vào - Bảo vệ bởi 2 lớp lưới - Độ chênh áp ban đầu: ≤ 250 Pa - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 1822				cái	3			
1.2	Hộp chứa lọc Hepa kích thước 1220 x 610 x 69 mm	- Kích thước hộp: 1345 x 735 x 250 mm (±10%) (dài x rộng x cao) - Vật liệu: + Khung bao: thép không gỉ SUS 304, dày ≥ 1.2 mm + Miệng gió soi lỗ: Thép không gỉ SUS 304, dày ≥ 1.2 mm + Bulon, ốc vít: Inox 304 - Cổng đo chênh áp và kiểm tra rò rỉ lọc hepa				cái	3			



BM: CVĐT.03(1)



TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Model, mã hàng	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá có VAT (VND)	Thành tiền có VAT (VND)	Ghi chú
1.3	Quạt thông gió nổi ống vuông góc	- Đường kính ống: D250mm - Điện áp: 220V/50Hz - Lưu lượng: $\geq 2100 \text{ m}^3/\text{h}$ - Công suất: $\geq 380\text{W}$ - Độ ồn: $\leq 62\text{dB}$ - Áp suất: $\geq 380\text{Pa}$				cái	3			
1.4	Ống gió mềm đường kính 250mm	- Kích thước: D250 mm - Kèm cách nhiệt dày $\geq 25 \text{ mm}$				m	25			
1.5	Cổ góp gió đường kính 250mm	- Kích thước hộp: 250 x 350mm ($\pm 1\%$) - Kích thước cổ D250mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày $\geq 0,75 \text{ mm}$ - Cách nhiệt dày $\geq 25 \text{ mm}$, 1 mặt tráng bạc				cái	5			
1.6	Van chỉnh gió D250 mm	- Kích thước: D250 mm, - Cách nhiệt dày $\geq 25 \text{ mm}$, 1 mặt tráng bạc - Vật liệu: tôn mạ kẽm dày $\geq 0,75 \text{ mm}$ - Bộ phận điều chỉnh: bằng tay gạt				cái	3			
1.7	Van chỉnh gió kích thước 350 x 250mm	- Kích thước: 350 x 250 mm ($\pm 1\%$) (dài x rộng) - Vật liệu: Tôn mạ kẽm độ dày $\geq 0.75\text{mm}$ - Cách nhiệt dày $\geq 25\text{mm}$				cái	1			
1.8	Ống gió tam giác 450 x 450 mm	- Kích thước: 450 x 450 x 636mm, dài 1120mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm độ dày $\geq 0,58\text{mm}$ - Cách nhiệt dày $\geq 25\text{mm}$				ống	2			
1.9	Ống gió tam giác bít đầu 450 x 450 mm, dài 1120mm	- Kích thước: 450 x 450 x 636 mm, dài 1120mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm độ dày $\geq 0,58\text{mm}$ - Cách nhiệt dày $\geq 25\text{mm}$ - Bịt 1 đầu, có cổ tròn đường kính 245mm				ống	2			

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Model, mã hàng	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá có VAT (VND)	Thành tiền có VAT (VND)	Ghi chú
1.10	Miếng gió hồi loại Louver kích thước 500 x 700 mm	- Kích thước mặt: 500 x 700 mm - Vật liệu: Thép không gỉ SUS 304, dày ≥ 1mm - Có khe gắn lọc dày 10mm - Bao gồm lọc hồi G2 dày 10mm - Kết nối với ống gió tam giác kích thước 450 x 450 x 636 mm, dài 700 mm				cái	2			
1.11	Ống gió tam giác bít đầu 450 x 450mm, dài 700mm	- Kích thước: 450 x 450 x 636 mm, dài 700 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm độ dày $\geq 0,58$mm - Cách nhiệt dày ≥ 25mm - Bịt 1 đầu				cái	2			
2	Phần 2									
2.1	Chậu rửa tay thủ thuật 3 vòi	- Kiểu loại: treo tường. - Chất liệu: Chậu làm bằng thép không gỉ SUS 304, dày $\geq 1,2$ mm, riềng vách lưng dày ≥ 1.0 mm. - Kích thước: 2000 x 780 x 750/1080 mm. - Bao gồm: lớp giảm âm bằng foam (dày 30mm), 03 vòi điều khiển bằng cảm ứng (Sensor), 03 vòi xả xả bông nhấn gối, 03 cửa mở kiểm tra bảo trì (02 cửa mở phía trước có bản lề và 01 cửa cố định bằng bulon), 01 giỏ để bàn chải sau khi dùng. - Đáy thoát chậu phải đảm bảo thoát nước nhanh, không đọng nước - Các bề mặt giáp nối giữa hai chậu rửa cạnh nhau phải bằng phẳng. - Bình chứa xả phòng: dung tích 4 lít, có thể quan sát mức xả phòng, có hệ thống xúc rửa tự động.				bộ	1			



TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Model, mã hàng	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá có VAT (VND)	Thành tiền có VAT (VND)	Ghi chú
		- Hệ thống lọc nước: bao gồm bộ 04 ly lọc và lõi lọc 10 inch + Ly lọc có kết nối 2 đầu ren trong Φ 21 mm + Lõi lọc bao gồm: lõi lọc 5 micron, lõi lọc than, lõi lọc 1 micron, lõi lọc 0,2 micron. - Bộ đèn UV diệt khuẩn 17W: 01 bộ (bao gồm nguồn, vỏ đèn, bóng đèn, ống thạch anh) + Điện áp: 220 V/50 Hz. + Công suất bóng đèn: 17 W. + Áp suất nước tối đa: $\geq$ 125 psi. + Tuổi thọ bóng đèn: $\geq$ 9000 giờ. + Có hiển thị thời gian hoạt động của đèn UV Tương đương bộ đèn hãng Viqua (S2Q-PA). - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm								

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực 06 tháng kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác:

Ngày ... tháng năm 2025
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 (Ký tên và đóng dấu)